

MANUAL DEL PROPIETARIO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



HORNO HOGAR MONTEREY

CALENTADOR DE PARED DE GAS TOP VENT

NÚMEROS DE MODELO DE UNA CARA:

(gas natural)

2509622A / 3509622A

(gas propano)

2509621A / 3509621A

NÚMEROS DE MODELO DE DOBLE CARA:

(natural gas)

5009622A

(propane gas)

5009621A

NÚMEROS DE MODELO DESCONTINUADOS:

2519622A / 2539622A / 2559622A / 3519622A / 3539622A
/ 355622A / 5019622A / 5039622A / 5059622A / 2519621A
/ 2539621A / 2559621A / 3519621A / 3536221A / 3559621A /
5019621A / 5039621A / 5059621A

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

**LEA ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO DETENIDAMENTE
ANTES DE INSTALAR SU NUEVO HORNO DE PARED WILLIAMS.**

! PELIGRO: No instale ninguno de estos hornos (gas natural o propano) en casas móviles / prefabricadas, camiones o vehículos recreativos.

! PELIGRO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluida la epiclorhidrina, que según el estado de California causa cáncer y defectos de nacimiento y / u otros daños reproductivos. Para obtener información, vaya a www.p65warnings.ca.gov

! PELIGRO: Instalación, ajuste y la alteración, el servicio o el mantenimiento pueden causar lesiones o daños a la propiedad. Consulte este manual. Para obtener ayuda o para obtener información adicional, consulte a un instalador calificado o, agencia de servicios.



! PELIGRO: Si no se respeta rigurosamente la información que aparece en estas instrucciones, se podría originar un incendio o una explosión, lo cual ocasionaría daños materiales, lesiones personales o la muerte.

- No guarde ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en la proximidad de éste o de cualquier otro aparato.

QUÉ HACE SI HUELE GAS:

- Abra todas las ventanas.
- No trate de encender ningún aparato.
- No toque ningún interruptor eléctrico; no use ningún teléfono a móvil en su edificio o propiedad.
- Apague cualquier llama encendida.
- Llame a su proveedor de gas inmediatamente desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de su proveedor.
- Si no puede contactar con su proveedor, llame a los bomberos.
- La instalación y el mantenimiento de este aparato debe ser llevado a cabo por un instalador cualificado, agencia de servicio o por su proveedor de gas.

GARANTÍA

El fabricante, Williams Furnace Co., garantiza este calefactor al comprador original bajo las siguientes condiciones:

CUALQUIER CONSIDERACIÓN DE GARANTÍA CONTINGE LA INSTALACIÓN POR PARTE DE UN INSTALADOR CALIFICADO (CONTRATISTA). LA AUTOINSTALACIÓN ESTÁ PROHIBIDA Y ANULARÁ SU GARANTÍA.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

1. Cualquier parte del mismo que resulte ser defectuoso en el material o mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra original para su uso serán reemplazados a opción del fabricante, FOB a su fábrica.
2. No se asumirá responsabilidad alguna por el fabricante por los costes laborales de desinstalación o instalación, ni los gastos de transporte o de distribución.

GARANTÍA EXTENDIDA LIMITADA

1. Además de la garantía limitada de uno y oído en la unidad completa, cualquier cámara de combustión que se queme o se oxide en condiciones normales de instalación, uso y servicio durante un período de nueve años a partir de la expiración de la período de garantía de un año se intercambiará por un funcionalmente similar.

LIMITACIONES

1. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA DEL FABRICANTE, LAS GARANTÍAS IMPLICADAS DE LA COMERCIABILIDAD, O CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR QUEDAN LIMITADAS A UN AÑO DE GARANTÍA DE ACUERDO A LA GARANTÍA DEL FABRICANTE. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DERIVADOS, ESPECIALES O DAÑOS CONTINGENTES O GASTOS QUE SURJA DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE CUALQUIER DEFECTO DEL PRODUCTO O CUALQUIER COMPONENTE O DEL USO DE LOS MISMOS. LOS RECURSOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON RECURSOS EXCLUSIVAMENTE PARA EL USUARIO Y SON PRIORITARIOS A CUALQUIER OTRO RECURSO.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, y algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso.

2. Esta garantía no incluye ningún cargo por mano de obra o instalación.
3. Esta garantía no se extiende a las superficies pintadas o los daños o defectos ocasionados por accidentes, alteración, mal uso, abuso o instalación incorrecta.
4. Esta garantía no cubre las reclamaciones que no impliquen defectos de fabricación.

DEBERES DEL USUARIO

1. El equipo de calefacción debe ser instalado por un instalador cualificado y manipulado de acuerdo a las instrucciones descritas en el manual del propietario que viene con el equipo.
2. Todo viaje, los costos de diagnóstico, mano de obra, servicios y mano de obra para reparar la unidad defectuosa será responsabilidad del propietario.
3. Una factura de compra, cheque cancelado, registro de pago o permiso deben mantenerse para verificar la fecha de compra y así poder establecer el período de garantía.
4. Haga que el instalador rellene la información solicitada en el siguiente espacio.

GENERAL

1. El fabricante no asume ni autoriza a ninguna persona a asumir por ella ninguna otra obligación o responsabilidad relacionada con dichos equipos.
2. El servicio realizado bajo esta garantía debe ser obtenido a través de su distribuidor. Proporcione al proveedor el número de modelo, número de serie, y la verificación de la fecha de compra.
3. Si, en un plazo razonable después de contactar a su proveedor, usted no ha recibido un servicio satisfactorio, póngase en contacto con: Customer Service Department, 250 West Laurel Street, Colton, CA 92324 para recibir ayuda.
4. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.

REGISTRO DE INSTALACIÓN

Modelo nº. _____ N° de serie. _____

Comprador original _____

Dirección _____

Ciudad, Provincia _____ C.P. _____

Vendedor _____

Dirección _____

Ciudad, Provincia _____ C.P. _____

Fecha de instalación _____ Nombre _____ Firma _____

(Distribuidor o representante autorizado que certifica que este aparato está instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y los códigos locales.)

CONTENIDOS

GRANTÍA	2
REGISTRO DE INSTALACIÓN	2
CONTENIDOS	3
GUÍA RAPIDA	3
MEDIDAS DE SEGUARIDAD	4
INTRODUCCIÓN	5
MATERIALES BASICOS NECESARIOS	6
HERRAMIENTAS BASICAS NECESARIAS	6
LOS SIGUIENTES FOLLETOS LE AYUDARAN	6
EN LA INSTALACION	
ACCESORIOS OPCIONALES	6
INSTALACIÓN DE SUCALEFACTORDE PARED	7
AIRE DE VENTILACIÓN Y DE COMBUSTIÓN	8
INSTALACIÓN DEL MONTAJE EMPOTRADO	11
INSTALACIÓN DEL MONTAJE SUPERFICIAL	13
INSTALACION DE LA VENTILACIÓN	15
ADJUNTANDO SU HORNO	16
ACOPLE EL CALEFACTOR	17
SUMINISTRO DE GAS Y TUBERIAS	17
INSTALACIÓN DEL PANEL FRONTAL	19
INSTALACIÓN DEL TERMOSTATO	20
PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE	21
POR SU SEGURIDAD, LEA ESTO ANTES DE	22
ENCENDER EL PILOT	
INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN	23
PARA CORTAR EL GAS AL APARATO	24
CÓMO CUIDAR SU CALEFACTOR	24
INSTALACIÓN DEL ACCESORIO SOPLADOR	26
INSTALACIÓN DE SU ACCESORIO DE	28
ENCHUFETRASERO MOTORIZADO	
MUMEROS DE PIEZA PARA LOS MODELOS 250/350	30
PIEZAS DE REPUESTO DEL CONJUNTO DE CONTROL	32
MODLEOS 250/350	
NÚMEROS DE PIEZA PARA LOS MODELOS 500	34
PIEZAS DEREPUESO DEL CONJUNTO DE CONTROL	36
500 MODELOS	
ACCESORIO SOPLADORMODELO 2901 PIEZAS	37
ACCESORIO SOPLADORMODELO2907 PIEZAS	38
PIEZAS DE REPUESTO DE LAS SALIDA	39
TRASERAMOTORIZAD	
SOLUCIÓN DEPROBLEMAS	40
SUGERENCIAS E	42
INSTALACIONES EN EL ESTADO DE MASSACHUSETTS	42
RESISTRO DESERVICIO	43

Guía Rápida:

INSTALANDO SU HORNO	7
Montaje empotrado, montaje en superficie, y la instalación de ventilación son explicado a partir de la página 11.	
OPERANDO SU HORNO	23
Encender su horno por primera vez.	
CÓMO CUIDAR SU HORNO	25
Aprenda a conservar su nuevo Horno Williams en funcionamiento.	

MEDIDAS DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO: Lea cuidadosamente estas medidas e instrucciones. Si no se siguen apropiadamente estas medidas puede ocasionar el mal funcionamiento del calefactor. Esto puede conllevar la muerte, lesiones corporales y/o daños materiales. LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS LOCALES. EN AUSENCIA DE CÓDIGOS LOCALES.

LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON EL CÓDIGO NACIONAL DE GAS COMBUSTIBLE, ANSI Z223.1. EL APARATO, CUANDO SE INSTALA DEBE SER CONECTADO ELÉCTRICAMENTE A TIERRA DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS LOCALES O, EN AUSENCIA DE CÓDIGOS LOCALES, CON LA ACTUAL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL ANSI/NFPA NO. 70.

EN CANADÁ: La instalación debe cumplir con los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, el Código de instalación B149 CAN / CGA actual. El aparato, una vez instalado, debe estar conectado a tierra de acuerdo con los códigos locales, con el Código Eléctrico Canadiense actual CSA C22.1. Se hace referencia en este manual en relación al tipo de gas según la L.P.G. Tenga en cuenta que la L.P.G. no está disponible en Canadá; en este caso acuda a Propano/GLP.

⚠ PELIGRO: No use este calefactor si alguna de las partes se ha encontrado bajo agua. Llame inmediatamente a un técnico cualificado para que revise el calefactor y reemplace cualquier pieza del Sistema de control y de control de gas que hayan estado bajo agua.

1. Use exclusivamente las piezas de repuesto del fabricante. El uso de cualquier otra pieza puede causar daños o incluso la muerte.
2. NO instale el calefactor en lugares que puedan quedar aislados al espacio calefactado al cerrar las puertas.
3. NO instale este calefactor en una caravana, autocaravana o casa móvil.
4. SEGUIR todas las aclaraciones especificadas en los apartados "Ubicación del calefactor y del termostato" e "Instalación de la ventilación".
5. ASEGURESE de que el calefactor funciona con el tipo de gas del que dispone. Compruebe la placa de la válvula de gas en el compartimento inferior. No use otros tipos de combustibles sin el kit de conversión del fabricante.
6. Para el gas natural, la presión de suministro de gas de entrada mínimo para el propósito de ajuste de entrada es de 5" de columna de agua. La máxima presión de suministro de gas de entrada es de 7" de columna de agua. Para gas LP, la presión de suministro de gas de entrada mínimo para el propósito de ajuste de entrada es 11" de columna de agua. La máxima presión de suministro de gas de entrada es 13" de columna de agua.
7. Cualquier pantalla de seguridad, guardia o partes eliminadas para dar servicio a este aparato deben ser reemplazados antes de hacer funcionar el aparato para evitar daños materiales, lesiones corporales o la muerte.

8. Ventile el calefactor directamente al aire libre, para que los gases nocivos no se acumulen en el interior del edificio. Siga las instrucciones de ventilación para su instalación tipo con exactitud. Use solamente el tipo y el tamaño de la tubería de ventilación y accesorios especificados.
9. Proporcione correctamente de aire de combustión y de ventilación al calefactor. Consulte la página 7. El flujo de este aire al calefactor no debe ser bloqueado.
10. NUNCA ventile los gases de combustión hacia otra habitación, chimenea o cualquier otro lugar dentro del edificio. Esto podría ocasionar daños materiales, lesiones corporales o la muerte.
11. NUNCA buscar fugas de gas con una llama abierta. Use una solución jabonosa para comprobar todas las conexiones de gas. Esto evitará la posibilidad de incendio o explosión.
12. PERMITA que el calefactor se enfríe antes de darle servicio. Siempre apague la electricidad y el gas al calentador cuando se trabaje en él. Esto evitará descargas eléctricas o quemaduras.
13. DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS, ubique el horno fuera del tráfico y lejos de muebles y cortinas.
14. ALERTA a niños y adultos de los peligros de altas temperaturas de la superficie y pídale que se mantengan alejados para evitar quemaduras o que la ropa se incendie.
15. Supervise ATENTAMENTE a los niños cuando están en la misma habitación con el calefactor.
16. NO coloque ropa u otros materiales inflamables sobre o cerca del calefactor.
17. La INSTALACIÓN y REPARACIÓN deben ser realizados por un técnico de servicio calificado. El aparato debe ser inspeccionado antes de su uso y por lo menos anualmente por un técnico cualificado. Una limpieza más frecuente puede ser necesaria debido a exceso de pelusa proveniente de alfombras, de ropa de cama, etc. Es imperativo que los compartimientos de control, quemadores y conductos de aire circulante se mantendrán limpios.
18. ANTES DE INSTALAR: Para evitar choque eléctrico, desconecte los circuitos eléctricos que pasan a través de la pared donde se va a instalar el calefactor.
19. SER CONSCIENTE de las buenas prácticas de seguridad mediante el uso de equipo de protección personal, como guantes y gafas de seguridad para evitar que resulten heridos por los bordes metálicos afilados en o alrededor del calefactor durante el corte o la perforación de agujeros en la madera y/o metal de hoja.
20. PRECAUCIÓN: Etiquete todos los cables antes de desconectarlos para controles de servicio.
21. NO almacene o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca del calefactor.

⚠ PELIGRO: No instale ninguno de estos calefactores (Gas natural o Gas propano) en casas móviles, caravanas o autocaravanas.

INTRODUCCIÓN

Los siguientes pasos son todos necesarios para la correcta instalación y operación segura de su calefactor. Si usted tiene alguna duda en cuanto a los requisitos, consulte con las autoridades locales. Obtenga ayuda profesional cuando sea necesario. Todos los controles y ajustes en los procedimientos de arranque son vitales para el funcionamiento correcto y seguro del calefactor. Por favor, lea las instrucciones antes de instalar y utilizar el calefactor. Esto le ayudará a obtener el máximo valor de este calefactor. También podría ayudar a evitar costes innecesarios de servicio si la respuesta al problema se encuentra dentro de este manual de instrucciones.

Siempre consulte a su inspector de calefacción local o de plomería, su departamento o empresa de servicios públicos de gas en relación con los códigos de los reglamentos u ordenanzas que se aplican a la instalación de un calefactor de pared ventilado.

Compruebe la placa de identificación del calefactor, ubicado en el compartimiento del quemador, para asegurarse de que su horno está equipado para funcionar con el tipo de gas disponible (ya sea natural o gas propano). No convierta el calefactor de gas natural a gas propano o

de gas propano a gas natural sin el kit de conversión de gas del fabricante adecuado.

El aire de combustión es aspirado desde la habitación donde se encuentra el calefactor y es ventilado fuera de la parte superior del calefactor verticalmente a través de la tubería de ventilación en el espacio de soporte hacia el respiradero superior. El material ventilación no se suministra con el calefactor.

Este calefactor está equipado con un sistema de cierre de seguridad de ventilación diseñado para proteger contra una ventilación inadecuada de los productos de combustión. El funcionamiento de este calefactor pared cuando no está conectado a un sistema de ventilación instalado y mantenido apropiadamente o adulteración en el sistema de cierre de seguridad de ventilación puede provocar una acumulación de monóxido de carbono (CO), envenenamiento y la posible muerte.

El índice de eficiencia de este calefactor es un índice de eficiencia térmica determinada bajo condiciones de operación continua y se determinó independiente de cualquier sistema instalado.



PELIGRO: PELIGRO DE ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO

No seguir los pasos que se describen a continuación para cada aparato conectado al sistema de ventilación que se está colocando su puesta en funcionamiento podría provocar intoxicación por monóxido de carbono o la muerte.

Se deben seguir los siguientes pasos para cada artefacto conectado al sistema de ventilación que se ponga en funcionamiento, mientras que todos los demás artefactos conectados al sistema de ventilación no estén en funcionamiento:

- 1) Selle las aberturas no utilizadas en el sistema de ventilación.
- 2) Inspeccione el sistema de ventilación para ver si tiene el tamaño adecuado paso horizontal, como se requiere en el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1 / NFPA 54 o el Código de Instalación de Gas Natural y Propano, CSA B149.1 y estas instrucciones. Determine que no ha bloqueo o restricción, fugas, corrosión y otras deficiencias que podrían causar una condición insegura.
- 3) En la medida de lo posible, cierre todas las puertas y ventanas del edificio y todas las puertas entre el espacio en el que se encuentran los electrodomésticos conectados al sistema de ventilación y otros espacios del edificio.
- 4) Cierre las compuertas de la chimenea.
- 5) Encienda las secadoras de ropa y cualquier aparato que no esté conectado al sistema de ventilación. Encienda los extractores de aire, como las campanas extractoras y los escapes de los baños, para que funcionen a la máxima velocidad. No opere un verano extractor de aire.
- 6) Siga las instrucciones de iluminación. Ponga en funcionamiento el aparato que se está inspeccionando. Ajustar el termostato por lo que el aparato funciona de forma continua.
- 7) Prueba de derrames de artefactos equipados con campana extractora en la abertura de alivio de la campana de tiro después de 5 minutos de funcionamiento del quemador principal. Usa la llama de un fósforo o vela.
- 8) Si se observa una ventilación inadecuada durante cualquiera de los pruebas anteriores, el sistema de ventilación debe ser corregido de acuerdo con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1 / NFPA 54 y / o Código de instalación de gas natural y propano, CSA B149.1.
- 9) Una vez que se ha determinado que cada aparato conectado al sistema de ventilación ventila correctamente cuando se prueba como se describe arriba, devuelva puertas, ventanas, extractores, compuertas de chimenea y cualquier otro aparato de combustión de gas a su anterior Condiciones de Uso.

INTRODUCCIÓN

Materiales Básicos Necesarios

- Las tuberías y conexiones para las conexiones de gas al calefactor.
- Materiales de ventilación verticales. Consulte la página 14, la **Figura 8**.
- Herramientas básicas necesarias
- Sellador de uniones resistentes a gas propano.
- Suministros de cableado según sea necesario. El tamaño mínimo del cable es #14.

Herramientas Básicas Necesarias

- Taladro de mano o eléctrico debidamente conectado a tierra Brocas de expansión 1/2" a 1-5/8" o 1/2", brocas de cuchilla de 1-1/2" 1/8" y brocas de perforación 3/16" (metal)
- 6 ft. metro plegable o cinta métrica
- Destornillador plano
- Destornillador Phillips
- Alicates (de alambre)
- Información de instalación
- Martillo
- Localizador de travesaños o pequeños clavos de acabado Tijeras de hojalatero
- 8" llave ajustable
- 12" llave ajustable
- Dos, 10" o 12" llaves de tubo
- Guantes y gafas de seguridad

Los Siguientes Folletos le Ayudarán en la Instalación:

ANSI/NFPA 70, o la edición actual "Código Nacional de Electricidad". En Canadá: CSA C22.1 Código Eléctrico de Canadá. American National Standard Z223.1 o la edición actual del "Código Nacional de Gas Combustible."

Obtégalo del American National Standard Institute, Inc., 1430 Broadway, New York, NY 10018. En Canadá, CAN/CGA B149. Accesorios opcionales

Obtain from the American National Standard Institute, Inc., 1430 Broadway, New York, NY 10018. In Canada, CAN/CGA B149.

Accesorios Opcionales

Accesorios de ventilación 2901 / 2907 - Puede ser utilizado en todos los modelos y se monta en la parte superior de un calefactor. Este artefacto aumenta la circulación de aire caliente a través del espacio calefactado. Es necesaria una toma de 115V adyacente al calefactor.

Kit de embellecedores 4701 - Proporciona un borde acabado para los lados del calefactor de pared.

Accesorio autoportante 4901 - Se puede utilizar con los modelos de un solo lado. Este accesorio permite al calefactor ser montado en la superficie de pared.

Kit de adaptador de ventilación 9902 / 9910 - Adaptador de ventilación opcional, usado típicamente cuando el calefactor se ventila en una chimenea debidamente alineada.

Registros de ventilación trasera 6901 / 6919 / 6920 - Se puede utilizar con los modelos de un sólo lado cuando está empotrado en una partición montante interior estándar de 2x4 pulgadas. Este accesorio dirige parte del aire caliente al interior de la habitación, que está enfrente de la habitación donde está instalado el calefactor.

Kit de ventilación oval B/W 9929 - Este kit U.L. de ventilación B/W contiene cuatro pies de tubería ovalada de doble pared de ventilación, espaciadores de la placa y la base o la sujeción de la placa que inicia la ventilación de la parte superior del calefactor. Ver Instalación de la ventilación en la página 14 para los artículos adicionales que usted necesitará.

Kit para base de yeso 6905 - Usado para los registros de ventilación trasera 6901 o 6919.

Kits de conversión de gas - Mire la **página 16**.

Termostato - Mire la **página 6**.

INSTALACIÓN DE SU CALEFACTOR DE PARED

Son necesarios los siguientes pasos para la correcta instalación y operación segura de su calefactor. Si usted tiene alguna duda en cuanto a los requisitos, obtenga ayuda profesional. Recuerde siempre consultar a su inspector local para la calefacción o plomería, departamento o empresa de servicios públicos de gas con respecto a los reglamentos, códigos u ordenanzas que se aplican a la instalación y la ubicación de un calefactor de pared ventilado.

IMPORTANTE

Para una operación satisfactoria y sin problemas, asegúrese de:

1. Ubique el calefactor correctamente dentro del espacio a calentar.
2. Instale el calefactor de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales y las instrucciones proporcionadas. En ausencia de códigos u ordenanzas locales, instale el calefactor para adaptarse a la actual edición del Código -Nacional de Gas Combustible, NFPA 54, Código de instalación ANSI Z223.1/Canadian, CAN / CGA B149.
3. Mantenga las distancias mínimas: Suelo 2 ½-pulgadas, techo 16 - pulgadas, pared lateral 4 pulgadas.
4. Proporcione suficiente aire para combustión y ventilación.


UBICACIÓN DEL CALEFACTOR DE PARED Y DEL TERMOSTATO (NO INCLUIDO)

El calefactor se instala entre los montantes de la pared de 2x4 pulgadas espaciados en centros de 16 pulgadas o un espacio en los tacos que se puede enmarcar a 16 pulgadas.

Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de intentar instalar el calefactor:

AVISO: No haga cortes en la pared o en el techo antes de comprobar en el ático ubicaciones de viguetas de techo y la ventilación propuesta.

FIGURA 1 – ESPACIO MINIMO

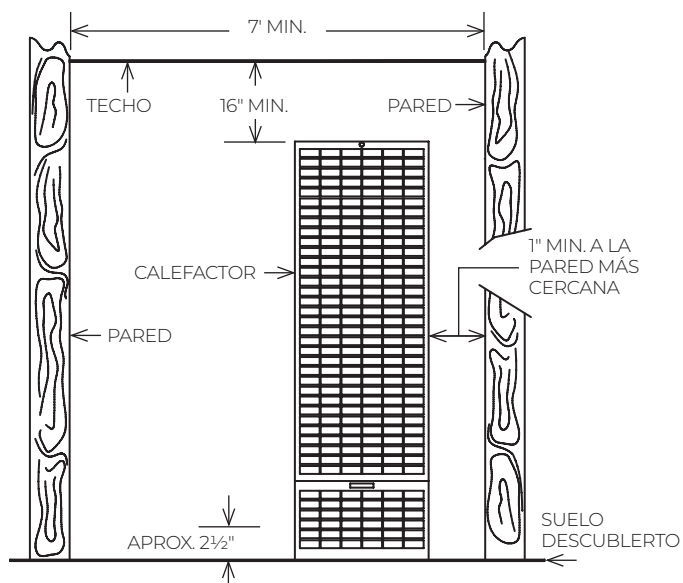

1. Ubique el calefactor cerca del centro del espacio a calentar para una buena circulación de aire. No lo ponga detrás de una puerta o cortinas. No instale el calefactor donde se pudo aislar cerrando puertas al espacio calefactado. No coloque el calefactor donde una puerta podría inclinar sobre el panel frontal o donde la circulación podría ser retardada por muebles o gabinetes.
2. Compruebe el espacio mínimo necesario, como se muestra en la Figura 1. La parte superior del calefactor debe estar al menos a 16 pulgadas del techo.
3. Cuando el calefactor está instalado correctamente con las patas apoyadas en el suelo, se establece la dimensión del panel de la cara al suelo desnudo. (Aproximadamente 2 ½ pulgadas, dependiendo del grosor de la placa de piso).
4. Una barrera de protección (de metal o de madera), cortada para que coincida con la anchura y la profundidad del calefactor, se debe utilizar para cubrir sobre cualquier revestimientos de suelos tales como alfombras o vinilo bajo el calefactor. En ningún momento debe la dimensión desde la parte inferior del panel de cara a la barrera protectora ser menos de 1 ½ - pulgadas.
5. En el espacio a calentar, el lado del calefactor puede estar tan cerca como 1 pulgadas a una pared de intersección. La parte rebajada puede tener 0 pulgadas de espacio libre al material combustible.
6. Seleccione una ubicación que proporcione espacio libre adecuado de accesibilidad para el mantenimiento y el funcionamiento correcto.
7. Después de escoger una ubicación, inspeccione la pared, piso, ático y las zonas del techo. Asegúrese de que no hay tuberías, cableado, refuerzos, etc, ya que interferirán con el calefactor o respiradero de la instalación. Si es necesario, muévalos o elija una nueva ubicación de la instalación.
8. Asegúrese de que las tuberías de gas y cables eléctricos pueden ser llevados a la ubicación. Se requiere un cable eléctrico para el accesorio opcional del ventilador.
9. Si va a instalar el termostato (opcional) en la pared, ubique el termostato a unos 5 pies por encima del piso en una pared interior donde se detectará la temperatura ambiente media.
10. If installing the thermostat (not included) on the wall, locate the thermostat approximately 5-feet above the floor on an inside wall where it will sense the average room temperature.

El termostato (no incluido) debe estar detectando la temperatura ambiente promedio; evite lo siguiente:

PUNTOS CALIENTES:

Tuberías o conductos ocultos
Chimeneas
Registros
Sets de televisión
Radios
Lámparas
Luz solar directa
Cocina

PUNTOS FRÍOS:

Tuberías o conductos ocultos
Escalera - borradores
Puerta - corrientes de aire
Habitaciones sin calefacción en otro lado de la pared

PUNTOS MUERTOS:

Detrás de puertas
Rincones y alcobas

INSTALACIÓN DE SU CALEFACTOR DE PARED

Después de escoger una ubicación que cumpla los requisitos, revise las paredes, el ático y el techo para asegurarse de que no hay obstáculos como tuberías, cables eléctricos, etc, que podrían interferir con la instalación de un calefactor o de tubo de ventilación. Si es necesario, muévalos o elija una nueva ubicación.

⚠ PELIGRO: Peligro de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte. No instale el calefactor en cualquier área donde el oxígeno está en uso.

Aire de Ventilación y de Combustión

Cuando se retira o reemplaza un calentador de categoría I existente, es posible que el sistema de ventilación original ya no tenga el tamaño adecuado para ventilar los aparatos conectados.

⚠ PELIGRO: PELIGRO DE ENVENENAMIENTO DE MONÓXIDO DE CARBONO Si no se siguen los pasos que se describen a continuación para cada aparato conectado al sistema de ventilación que se está poniendo en funcionamiento, se puede producir la intoxicación por monóxido de carbono o la muerte.

1. Selle cualquier abertura no utilizada en el sistema de ventilación.
2. inspeccione el sistema de ventilación para ver si tiene el tamaño adecuado y el paso horizontal, según lo requiere el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1 / NFPA 54 o el Código de Instalación de Gas Natural y Propano, CSA 8149.1 y estas instrucciones. Determine que no hay bloqueo o restricción, fugas, corrosión y otras deficiencias que podrían causar una condición insegura.
3. En la medida de lo posible, cierre todas las puertas y ventanas del edificio y todas las puertas entre el espacio en el que se encuentran los aparatos conectados al sistema de ventilación y otros espacios del edificio.
4. Cerrar los amortiguadores de la chimenea..
5. Encienda la secadora de ropa y cualquier aparato que no esté conectado al sistema de ventilación. Encienda los extractores, como las campanas extractoras y los escapes de baño, para que funcionen a la máxima velocidad. No utilice un ventilador de escape de verano.
6. Siga las instrucciones de iluminación. Coloque el aparato que se está inspeccionando en funcionamiento. Ajuste el termostato para que el aparato funcione continuamente.
7. Después de 5 minutos de funcionamiento del quemador principal, haga una prueba de derrames en los electrodomésticos equipados con la campana de tiro en la abertura de alivio de la campana de tiro. Usa la llama de un fósforo o vela.
8. Si se observa una ventilación inadecuada durante

cualquiera de las pruebas anteriores, el sistema de ventilación debe corregirse de acuerdo con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1 / NFPA 54 y / o el Código de Instalación de Gas Natural y Propano, CSA 8149.1.

9. Después de que se haya determinado que cada dispositivo conectado al sistema de ventilación se ventila adecuadamente cuando se prueba como se describe anteriormente, devuelva las puertas, las ventanas, los extractores, las compuertas de la chimenea y cualquier otro dispositivo de combustión a sus condiciones de uso anteriores.

⚠ ADVERTENCIA: Existe riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso de muerte. La caldera y los otros aparatos de combustión deben de ser provistos de suficiente aire fresco para una correcta combustión y una adecuada ventilación de los gases de combustión. En la mayoría de hogares será necesaria una entrada de aire exterior hacia la zona calefactada.

El alto costo de la energía para la calefacción de las viviendas ha provocado nuevos materiales y métodos utilizados para construir remodelar la mayoría de los hogares actuales. La construcción mejorada y el aislamiento adicional reducen las pérdidas térmicas y hace estas casas más herméticas en la zona de las ventanas y puertas con lo que el aire infiltrado es mínimo. Esto supone un problema para suministrar aire de combustión y de ventilación a los aparatos diseñados para quemar gas u otro combustible. Cualquier uso de electrodomésticos que extraen aire fuera de la casa (secadoras de ropa, extractores de aire, chimeneas, etc.) aumenta este problema y los aparatos podrían tener una carencia de aire suministrado.

La combinación de un hogar eficientemente energético con el uso de extractores de aire, secadoras de ropa y aparatos de gas da como resultado que más y más aire se va extrayendo de la casa hasta que nuevo aire fresco es dirigido por succión hacia el interior, por ejemplo a través de un conducto de calefacción o del tiro de una chimenea. El resultado se traduce en monóxido de carbono. El monóxido de carbón (CO) es un gas incoloro e inodoro que se produce cuando el combustible no se quema completamente o cuando la llama no recibe suficiente oxígeno. Automóviles, fuegos de carbón o de madera y una ventilación inadecuada o ascuas con insuficiente aire, calderas de aceite y gas y otros aparatos pueden producir monóxido de carbono. Por tanto, no instale calefactores en la misma habitación o cerca de una chimenea de leña.

ESTE ATENTO A ESTOS SÍNTOMAS QUE PUEDEN INDICAR UNA FALTA DE AIRE:

1. Dolor de cabeza, náuseas, mareos.
2. Un exceso de humedad que se muestra en que las ventanas se cubren de escarcha o por una sensación de humedad pegajosa.
3. El humo de la chimenea inunda la habitación.
4. La combustión retrocede.

REQUISITOS DE AIRE

Los requisitos para suministrar aire para la combustión y la ventilación están enumerados en el Código Nacional de Gas de Combustión NFPA 54/ANSI Z223.1 (en Canadá: CAN/CGA B149). La mayoría de los hogares requiere suministrar aire externo en el área calefactada a través de rejillas o conductos de ventilación conectados directamente al exterior o a espacios abierto al exterior como áticos o semi-sótanos. La única excepción se produce cuando el área calefactada cumple los requisitos y definiciones para un espacio no confinado con adecuada infiltración de aire.

Todas las aberturas de aire y conductos de ventilación deben cumplir con lo siguiente:

Si el calefactor se instala en una zona con otros aparatos de gas, la capacidad nominal de entrada de todos los aparatos debe ser considerada a la hora de determinar los requisitos de superficie libre para la combustión y para las aberturas de ventilación.

Los conductos deben tener una superficie de sección transversal igual a la superficie de las aberturas con las que conectas. La dimensión mínima de los conductos de aire no debe ser menor a 3 pulgadas en la longitud o en la altura.



PELIGRO: Peligro de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte. Incluso cuando una casa cumple con los requisitos para el espacio no confinado a la infiltración de aire adecuado, se recomienda que una entrada de aire fresco pueda ser instalada para disminuir los posibles peligros de los cambios futuros en el hogar.

REJILLAS / REJAS Y PANTALLAS CUBRIENDO APERTURAS

Si una pantalla se utiliza para cubrir la(s) abertura(s), no debe ser menor que la malla de 1/4-pulgada. Utilice el área libre de una rejilla o parrilla para determinar el tamaño de la abertura necesaria para proporcionar el área libre especificado. Si no se conoce la zona libre, asumir una zona libre de 20% para la madera y una zona libre de 60% para persianas metálicas o rejillas.

INFILTRACIÓN DE AIRE

Si el calefactor está en una zona abierta (espacio no confinado), el aire que se filtra por las grietas alrededor de las puertas y ventanas puede ser suficiente para la combustión y ventilación de aire. Las puertas no deben encajar perfectamente. Las grietas alrededor de las ventanas no deben ser selladas o el clima despojado.

Derrame significa carencia de aire. Un conducto de aire fresco o una abertura de entrada de aire se debe instalar para proporcionar aire directamente al calefactor u otros aparatos a gas.


Si existe derrame o cuando el calefactor está en un edificio de construcción compacta, donde las ventanas y las puertas son resistentes al clima, el aire para la combustión y la ventilación debe ser obtenida de exteriores o espacios abiertos al exterior.

Para determinar si el aire de infiltración es la adecuado, realice las siguientes comprobaciones:

1. Cierre todas las puertas y ventanas. Si usted tiene una chimenea, encienda un fuego y espere hasta las llamas están ardiendo vigorosamente.
2. Encienda todos los dispositivos agotadores, es decir, los extractores de aire en la cocina y el baño, calentador de agua (gas y electricidad).
3. Encienda todos los aparatos de gas ventilado, es decir, equipos de calefacción (incluye cualquier sistema de calefacción de las habitaciones), calentadores de agua.
4. Espere diez (10) minutos.
5. Compruebe si hay derrame en cada aparato. Sostenga un fósforo encendidos dos pulgadas desde la apertura.

Figura 2

FIGURE 2 – DERAME DEL EXTRACTOR

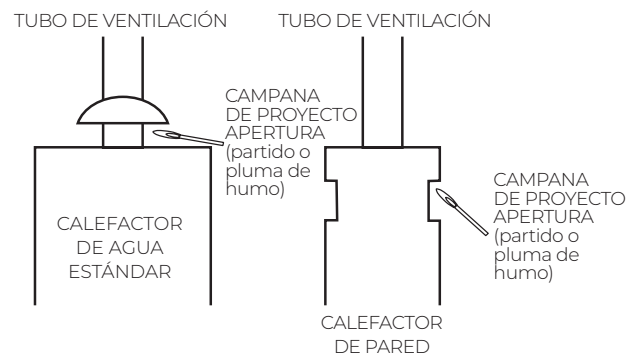

A. No hay derrame

Si la llama de una cerilla tira hacia campana de extracción, esto indica suficiente aire de infiltración. Devuelva los aparatos utilizados a su lugar.

B. Derrames en la campana de extracción

Si hay derrames en una campana de extracción (se interrumpe o la llama vacila lejos de campana de extracción), compruebe los conectores y las chimeneas de combustión conectados. Repare la obstrucción y pruebe de nuevo.

Si usted tiene una chimenea, abra una ventana o puerta cerca de la chimenea y luego compruebe si hay derrames. Si el derrame se detiene, no use la chimenea sin una ventana o puerta cercana abierta hasta que pueda suministrar aire por un conducto permanente.

Si usted tiene los extractores en la cocina y el baño, apáguelos y compruebe si hay derrames. Si se detiene el derrame, no utilice extractores (los interruptores deben estar apagados) hasta que pueda suministrar aire por un conducto permanente.

Proporcione abertura (s) con un área libre total de una pulgada cuadrada por cada 4,000 Btu / hr. de los ratings de entrada combinados totales de todos los electrodomésticos de la zona. El área libre requerida se muestra en la Figura 3. Esta abertura de aire o el conducto deben terminar en un punto no más de un pie por encima del suelo. Debe tener por lo menos una pulgada cuadrada de superficie libre para cada 4000 Btu / hr. de entrada de todos los aparatos en la zona.


INSTALACIÓN DE SU CALEFACTOR DE PARED

FIGURE 3 – SUPERFICIE LIBRE

Superficie libre en pulgadas cuadradas. Cada abertura se base en una pulgada cuadrada pro cada 4,000 Btu/hr

Entrada de Btu/hr	Abertura en pulgadas cuadradas	Número necesario de aberturas Placas de umbral o de cabecera		
		1 - 1/2"	2"	3"
30,000	7.5	7	4	2
35,000	8.75	8	5	2
40,000	10.00	9	5	3
45,000	11.25	10	6	3
50,000	12.50	11	8	3
60,000	15.00	13	8	4

UBICACIÓN DE LAS ABERTURAS - EJEMPLO

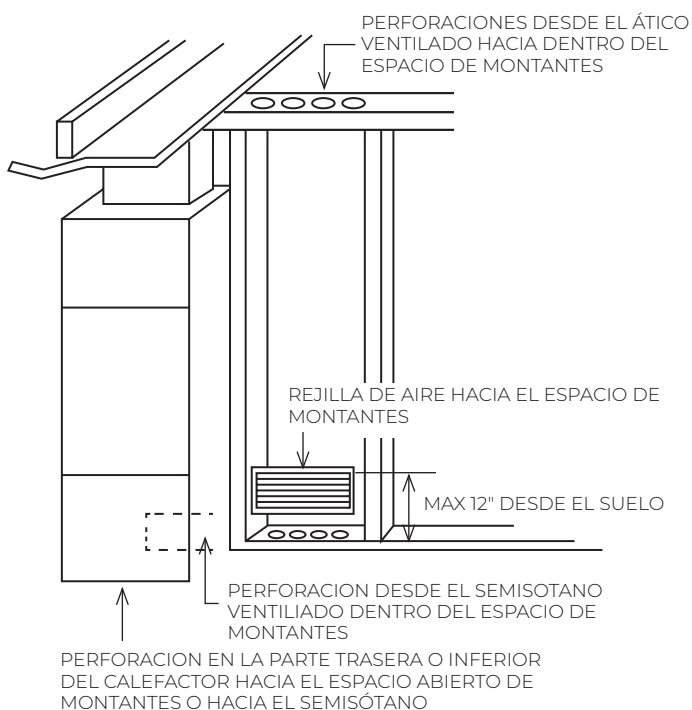

CALEFACTOR UBICADO EN ÁREA NO CONFINADA

Un espacio confinado debe tener un volumen de un mínimo de 50 pies cúbicos por 1,000 Btu/hr. de la entrada total combinada de todos los electrodomésticos de la zona. Junto a las habitaciones se pueden incluir sólo si no hay puertas entre las habitaciones o si se toman medidas especiales tales como rejillas de ventilación instaladas entre habitaciones comunicadas. La **figura 4** describe la superficie mínima en metros cuadrados, con base en las alturas de techos de 8 pies para varios Btu/hr. valores nominales de entradas.


FIGURE 4 - MINIMUM AREA

Abertura de 4,000 Btu/hr. por pulgada cuadrada			
Diámetro del conducto circular	Tamaño del conductor rectangular/ cuadrado	Entrada máx de Btu/hr.	*Área mínima del espacio no confinado en pies cuadrados 8' de altura del techo
4"	3" x 3"	30,000	145
4"	3" x 3"	35,000	219
4"	3" x 4"	40,000	240
4"	3" x 4"	45,000	281
4"	3" x 5"	50,000	312
4 1/2"	3" x 5"	60,000	375

* Puede haber dos o más habitaciones conectadas por rejillas de ventilación.

EJEMPLOS DE UBICACIÓN DE LA REJILLA

REJILLAS DE VENTILACION CONECTANDO DOS HABITACIONES PARA LLEGAR A UN ESPACIO NO CONFINADO

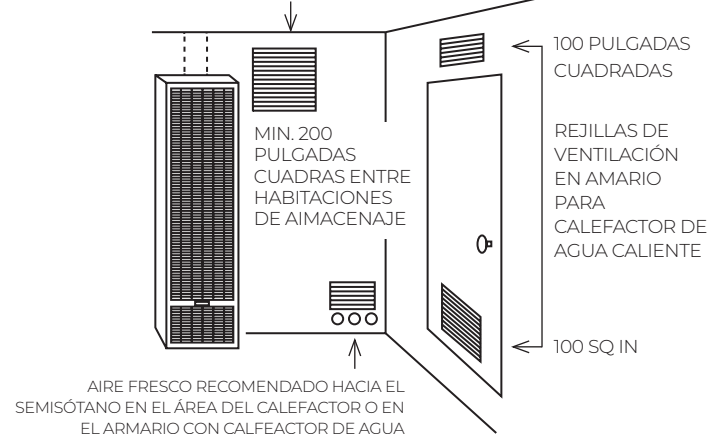

CALEFACTOR UBICADO EN ZONA CONFINADA

Si un calefactor se instala en un espacio confinado, debe estar provisto de aire libre para la combustión y la ventilación de gases de combustión adecuado por uno de los métodos siguientes:

A. AIRE DEL INTERIOR DEL EDIFICIO

Si el espacio confinado linda con un espacio no confinado, proporcione dos aberturas permanentes. Una a 12 pulgadas de la parte superior y otro a 12 pulgadas de la parte inferior de la habitación conectada directamente al espacio no confinado. Cada abertura debe tener un área libre de al menos 100 centímetros cuadrados o 1-pulgada cuadrada por 1,000 Btu/hr. de entrada para todos los aparatos combinados.

! PELIGRO: Peligro de daños materiales, lesiones corporales o la muerte. El espacio amplio contiguo debe tener la infiltración de aire adecuada.

B. AIRE DEL EXTERIOR

Si el espacio confinado no linda con un espacio no confinado, el aire debe ser proporcionado desde exteriores o espacios abiertos al exterior, como un desván o cámaras.

Las aberturas para la entrada o salida de aire no deben hacerse en un área del ático si el ático está equipado con ventilación eléctrica controlada por termostato.

Proporcione dos aberturas permanentes, una a 12 pulgadas de la parte superior e inferior de la sala de conexión directa, o mediante el uso de conductos, con el aire libre o espacios abiertos al aire libre.

Si la apertura se conecta directamente, o con conductos verticales, la zona libre de cada abertura debe ser de al menos 1 pulgada cuadrada por cada 4,000 Btu/hr. de la entrada nominal de todos los aparatos en la zona.


If horizontal ducts are used, the free area of each opening must be at least 1-square inch per 2,000 Btu/hr. of the combined input of all appliances in the area.



PELIGRO: Peligro de enfermedad, lesión corporal

○ muerte. Si existe derrame, con rejillas de ventilación sin obstrucciones, indica que el aire adicional debe ser puesto en la estructura desde el exterior. Mantenga una ventana abierta (mínimo 2 pulgadas) cerca del aparato hasta que se instale un conducto de aire permanente.

EJEMPLOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE

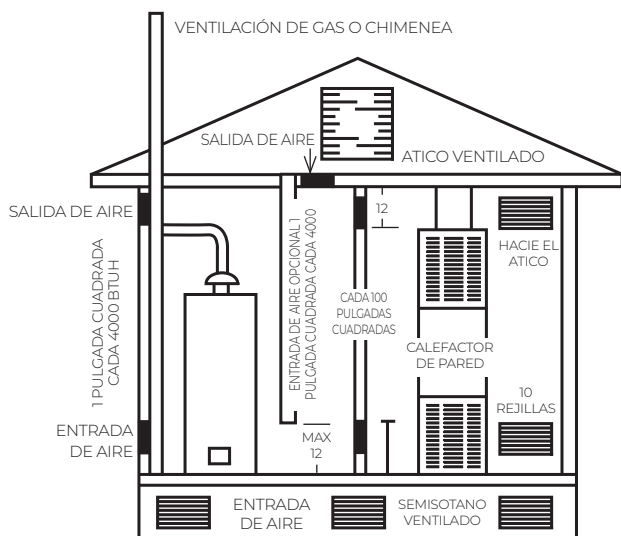

Instalación del montaje empotrado

Recessed wall mount installation on models: 2509621A, 2519621A, 2539621A, 2509622A, 2519622A, 2539622A, 2559622A, 3509621A, 3519621A, 3539621A, 3559621A, 3509622A, 3519622A, 3539622A.

la profundidad máxima receso desde la parte posterior del calefactor es de 4 ½ pulgadas.

ENCONTRAR LOS POSTES Y UNIONES DE TECHO

Use un localizador de travesaños o pequeños clavos de acabado. Repetidamente conducir y quitar un clavo en la pared en el área de la viga hasta que se encuentra. A continuación, busque el borde interior del montante. Deje el clavo en esta ubicación.

El otro perno debe estar a unas 14 ½ pulgadas desde el que se encuentra. Coloque los clavos de acabado en el interior de este perno. Dibuje la pared recorte a tamaño requerido, como se muestra en la Figura 5. Si los montantes de la pared no están en Centros de 16 pulgadas. Consulte "Cierre los montantes." (Figura 6).

APERTURA DE PARED

14 ¾-pulgadas de ancho y 66 ⅞-pulgadas de altura medidas desde la placa del suelo. (Figura 5). Todas las esquinas deben ser rectas.

INSTALACIÓN DEL ACCESORIO PARA VENTILACIÓN TRASERO

El registro de salida trasera opcional se puede instalar cuando el calefactor está empotrado en la pared. En construcciones nuevas, instale la plantilla de yeso, al mismo tiempo que se instala la placa de cabecera. Para una construcción existente, haga el recorte necesario e instale la plantilla de yeso antes de instalar el calefactor. Vea las instrucciones incluidas con el accesorio y la Figura 5.

Evite que el material acabado de la pared se proyecte en el hueco del calefactor.

No instale el registro de salida trasera, donde la parrilla puede ser bloqueada por una puerta, cortinas o cualquier otra obstrucción.


UN AGUJERO DEBE SER PERFORADO PARA LA LÍNEA DE GAS.

Decida si la línea de gas llegará a través del suelo o la pared. Perfore un orificio de 1 ½ pulgadas a través del suelo o en la pared, según sea necesario. (Figura 5).

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no dañar los componentes del horno al hacer cualquier agujero alternativo

INSTALACIÓN DE SU CALEFACTOR DE PARED

FIGURE 5 - INSTALACIÓN DE MONTAJE EMPOTRADO EN LA PARED

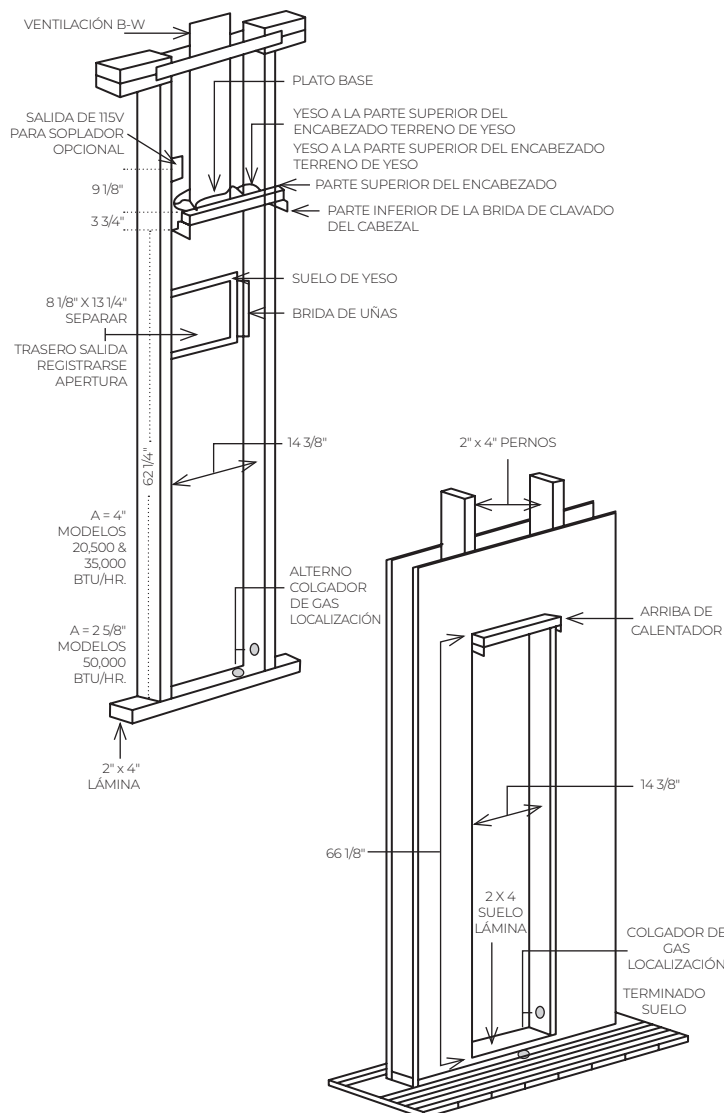

CIERRE LOS MONTANTES (SI SE REQUIERE)

Si montantes no están en centros de 16 pulgadas, corte el agujero para el calefactor junto a un montante existente y el marco en el otro lado usando un 2x4 y bloques espaciadores según sea necesario. **Figura 6**


ABERTURA EN EL TECHO

Corte y retire la placa de techo entre los postes cuando el calefactor se va a instalar. Empezando por arriba en el ático. Si no hay acceso a la parte superior, retire el recubrimiento de paredes entre los dos montantes de pared hasta llegar al techo. Trabajar a través de esta abertura. Recorte toda la placa de manera que los bordes de la placa serán tangentes con la cara interior de los montantes de 2x4. **Figura 7**

INSTALE LA PLACA BASE DE VENTILACIÓN

Coloque la placa base sobre la parte superior de la placa superior y fije con tornillos. **Nota: No se incluye.**

FIGURE 6 - CIERRE DEL ESPACIO DE MONTANTES

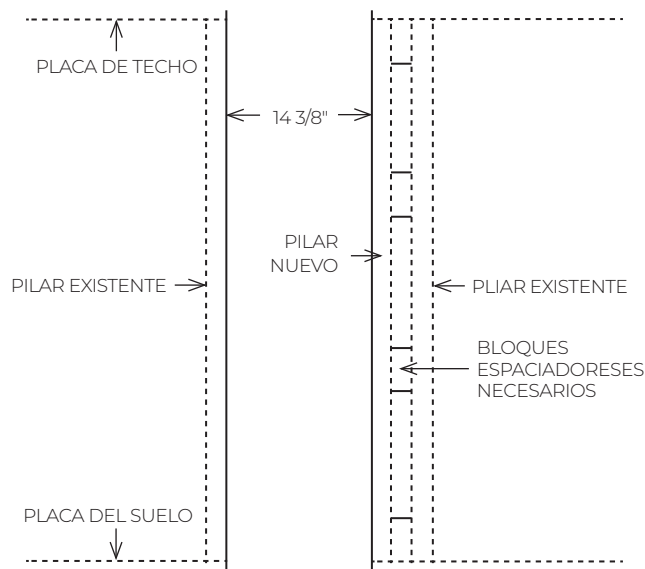

PLACA SUPERIOR (SOPORTE PARA LA VENTILACIÓN)


Mida hacia arriba 62 1/4 pulgadas de la parte superior de la placa de piso. Coloque una marca en cada montante en esta distancia. **Figura 5** Coloque la placa de cabecera entre los postes con los bordes inferiores, incluso con marcas en los postes de madera. Asegúrese de que la placa de cabecera esté nivelada.

Ubique el borde posterior de los clavos en la parte posterior de la cabecera. Clave la placa cabecera a los montantes 2x4 lo que centrará el collar de ventilación en el muro **Figura 5**

INSTALE EL SEPARADOR A LA PLACA DEL TECHO

Clave los espaciadores de la placa del techo, ya sea a través de O en el medio de la sección cortada de la placa de techo. Si es enclavada en el medio, los extremos deben ser doblados a 90 grados. Deben estar fijados a lo largo de cada borde largo del agujero de la placa del techo para sostener el tubo de ventilación oval en el centro del agujero. Los espaciadores de la placa de techo preservan la resistencia estructural y la posición del tubo de ventilación ovalada en el centro de la abertura cortada. Los espaciadores de la placa de techo no están incluidos. **Figura 7**

FIGURE 7 - ABERTURA DE LA PLACA DE TECHO

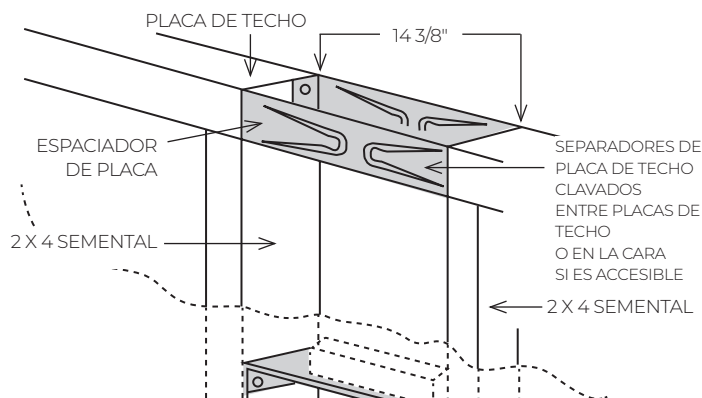

Instalación del Montaje Superficial

El uso opcional del accesorio autoportante No. 4901 permite a los calefactores de una cara ser montados superficialmente en vez de ser empotrados en un muro. Esto es ideal para muros de mampostería existente o si entramado es deficiente. Este kit reduce drásticamente el tiempo de instalación y elimina el gasto de corte en las paredes y placas de techo. Asegúrese de que este accesorio es del tipo y diseño requerido para el uso con su sistema de calefacción.

NOTA: Después de escoger una ubicación que cumpla los requisitos, marque la la pared, el ático y el techo para asegurarse de que no hay obstáculos como tuberías, cables eléctricos, etc, que podrían interferir con la instalación de un calefactor o de tubo de ventilación. Si es necesario, muévelos o elija una nueva ubicación.

ENCONTRAR LOS PILARES Y VIGAS

Encuentre dos pilares o vigas en la zona donde se va a colocar el calefactor. Use un detector de montantes o clavos de acabado.

Find two studs or joists at the spot where the furnace is to be located. Repetidamente poner y quitar un clavo en la pared o en el techo en el área de la viga o pilar hasta que lo encuentre. A continuación, busque el lado y dejar el clavo allí. Ponga un clavo más en el otro lado de la otra el mismo pilar o viga.

El interior del siguiente pilar o viga debe estar aproximadamente 14 ½ pulgadas de la primera que se encuentra. Ponga un clavo en el interior de este pilar o viga.


Usando los clavos como guía, dibuje dos líneas hacia abajo desde el techo para ubicar el calefactor y la abertura en el techo para ventilación.

MONTAJE E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS INDEPENDIENTES

1. Conecte el panel de la placa base como se muestra en la **Figura A** a la parte inferior de los carriles laterales con cuatro (4), ¾" tornillos # 6.
2. Fije la placa de cabecera, (incluido con el calefactor), a los carriles laterales con cuatro (4), ¾" tornillos # 8. Las bridas de la placa de cabecera van en contra de la pared. **Figura A**
3. Instale barandas laterales de extensión como se muestra en la **Figura A**, telescópicamente dentro de los carriles laterales inferiores. Ajuste los carriles laterales de extensión deslizando hacia arriba o hacia abajo a la altura del techo. Máximo: 8 pies 9 pulgadas, mínimos: 7 pies y 9 pulgadas.
4. Si la pared tiene una placa base, corte el zócalo hacia fuera para encajar contra los carriles laterales. Soporte los carriles laterales contra la pared y sujete a la pared firmemente con los tornillos o pernos en los orificios previstos. Utilice un nivel para asegurar que la carcasa esté a plomo. **Tornillos y pernos para fijación a la pared no están incluidos.**

5. Después de colocar la caja, corte un agujero de 3 ½ x 14 pulgadas en el techo, centrado entre los postes o vigas como se muestra en la **Figura B**.
6. Corte ¼ de pulgada de cada extremo de la placa de techo espaciador. Coloque la placa de techo espaciador a la parte posterior de la pared y centrada en la caja como se muestra en la **Figura C**.
7. Instale la ventilación B/W a través del techo y las vigas o viguetas de acuerdo con las instrucciones de instalación incluidas con el calefactor y los códigos locales. **Consulte Instalación de ventilación, en la página 15.**
8. Ajuste el cuerpo del calefactor en su posición. **Figura 9**, página 15. Las patas del calefactor descansarán en la parte inferior del panel de la placa de base. Utilizando los orificios previstos en las patas del calefactor, asegure el calefactor a los soportes unidos al panel inferior con dos (2), ¾ "tornillos # 10.
9. Instale el panel de cierre respiradero, fijándolo a los carriles laterales con seis (6) # 6, ¾ "tornillos. Recorte la parte inferior del panel para ajustarse a la placa de cabecera.
10. Instale la entrada de gas a través de la pared trasera o uno de los dos orificios previstos en el panel de la placa de base inferior. **Figura D** Conectar la línea de gas al calefactor. **Vea suministro de de gas y tuberías, página 17.**
11. Instale el panel de frente del calefactor. **Consulte Instalación del panel frontal, página 19. NOTA:** Los huecos del panel se encuentran ¼ de pulgada entre los bordes verticales de la caja.

FIGURE A

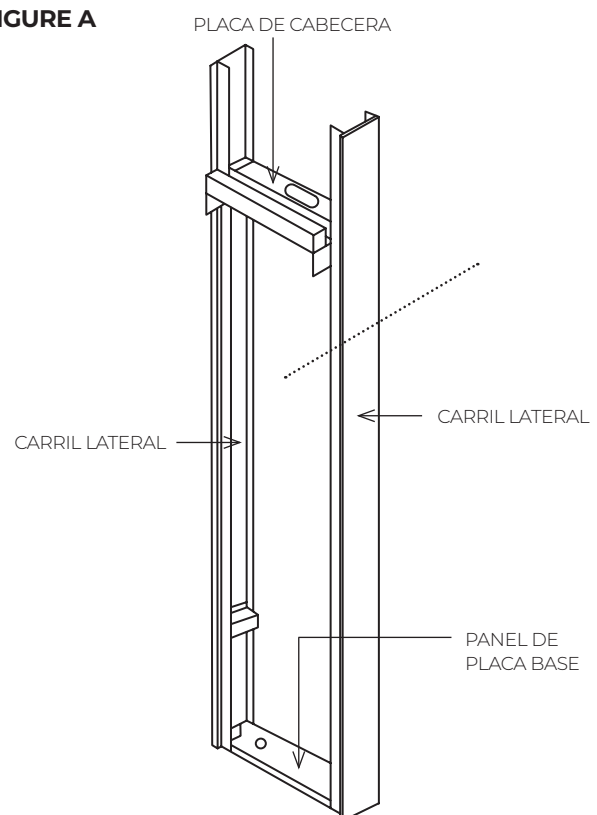

INSTALACIÓN DE SU CALEFACTOR DE PARED

FIGURA B


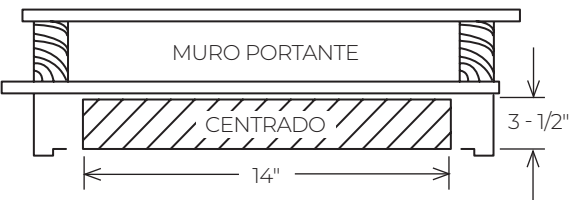



FIGURA C



FIGURA D

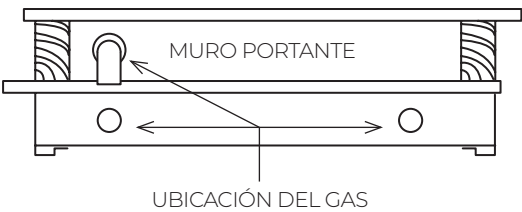

VENTILACIÓN INSTALADA

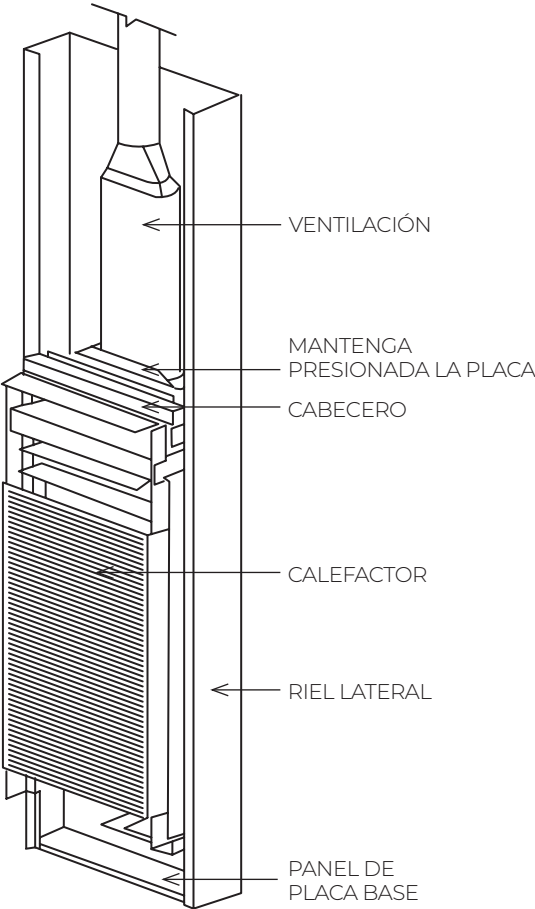

PANEL FRONTAL INSTALADO



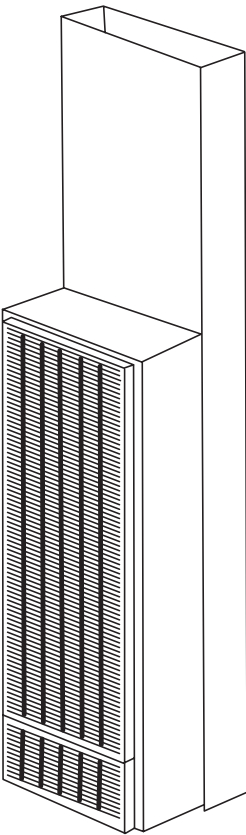


FIGURA 8 – INSTALACIÓN TÍPICA DE VENTILACIÓN

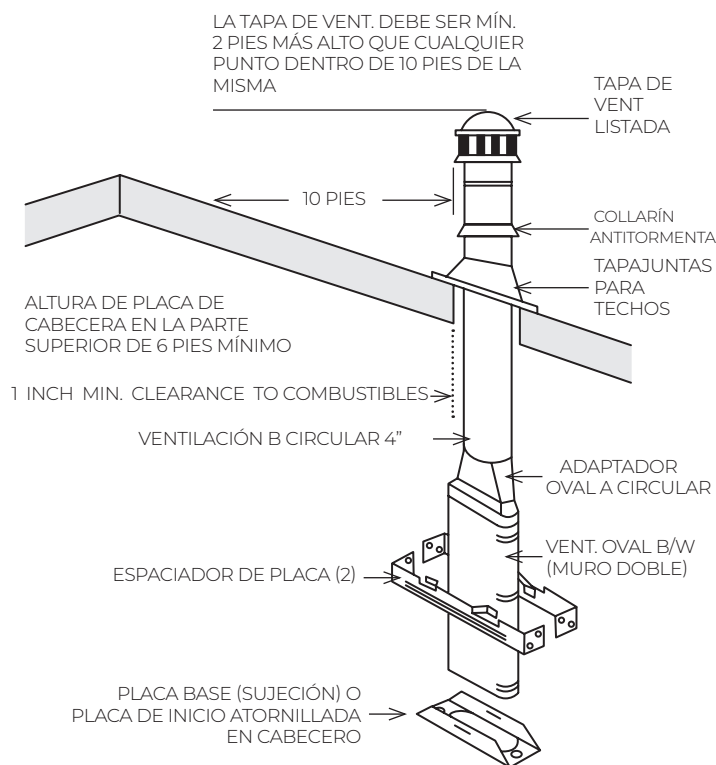


NOTA: ESTAS PIEZAS NO SE SUMINISTRAN CON EL CALEFACTOR

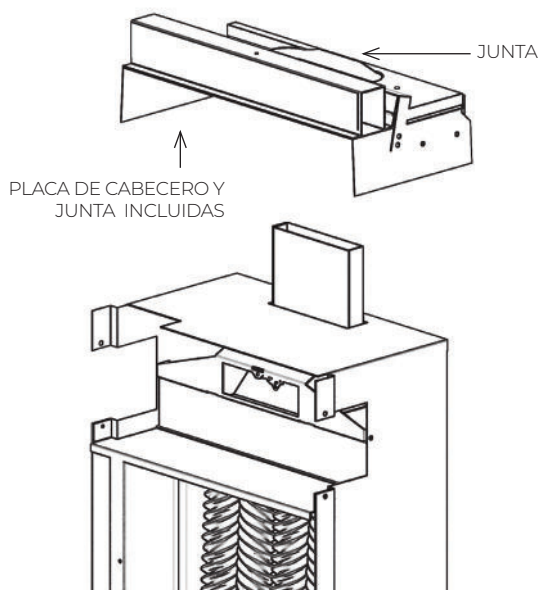

50.000 BTU / HORA SERIE DE MODELOS Y ENCABEZADO NO MOSTRADOS

NO SE REQUIERE JUNTA DE COLLAR DE HUMOS EN LOS MODELOS SERIE 500

FIGURA 8 – VENTILACIÓN ALTERNATIVA

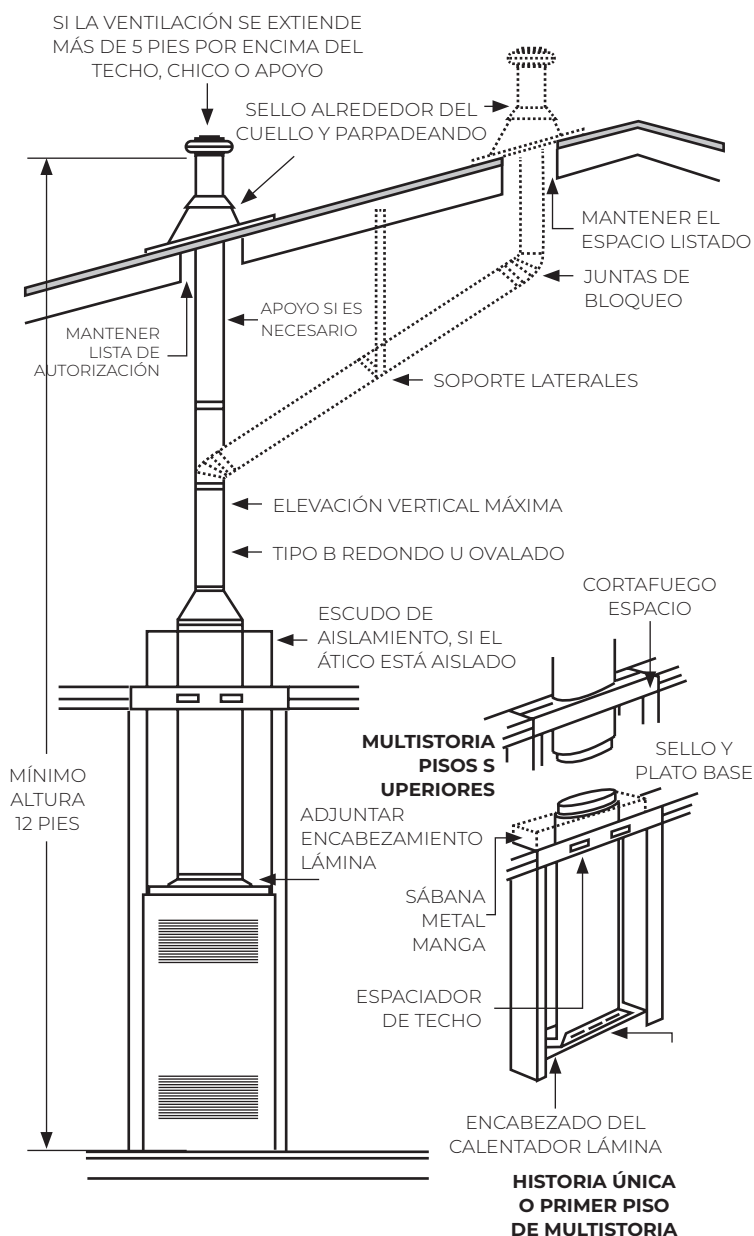

Instalación de la Ventilación

La instalación de ventilación debe cumplir con todos los códigos y ordenanzas locales. Si tiene dudas, consulte los códigos locales o a su inspector.

El respiradero del calefactor se debe dirigir hacia el exterior de manera que los gases de combustión nocivos no se acumulen dentro del edificio.

Este calefactor no debe estar conectado a un tubo de la chimenea que sirve un aparato para quemar combustible sólido separado.

Este producto está diseñado certificado con la norma ANSI Z21.86. Debe instalarse con una U.L. probadas y certificadas de tipo "B", ventilación aprobada y tipo "B/W" de salida adecuada

Figura 8. Estilos antiguos de terracota, arcilla u hormigón

INSTALACIÓN DE SU CALEFACTOR DE PARED

para los tubos de ventilación tipo de mampostería no pueden ser utilizados con este aparato. Este tipo de tubería no se calentará lo suficientemente rápido para establecer un buen funcionamiento, que dará lugar a una ventilación inadecuada de los productos de la combustión. En consecuencia, esto podría provocar que el sistema de control de seguridad de ventilación apague el calefactor.

La zona superior de cabecera dentro del espacio de montantes debe mantenerse libre de cualquier aislamiento en el ático para permitir la libre circulación de aire alrededor de la tubería de ventilación oval. En algunas zonas, el código de construcción requiere el uso de un escudo ático.

La ventilación B/W debe extenderse a través del techo y la cubierta terminando al menos 12 pies por encima del piso terminado sobre la que descansa el calefactor.

INSTALE LA VENTILACIÓN DEL CALEFACTOR

Adjuntar una longitud de 4 pies de tubo de ventilación oval de doble pared a través de los espaciadores de la placa a la placa de sujeción. Empuje el tubo de ventilación en la placa de sujeción hasta que esté completamente asentada. La grapa de sujeción se acoplará con el surco en el tubo de ventilación.

COMPLETE LA VENTILACIÓN

La ventilación B/W de gas se extenderá desde la placa de cabecera del calefactor a un punto por encima de la placa de techo más alto dentro del espacio perno a través del cual pasa la ventilación, sin ningún tipo de inclinaciones o cruces. La primera inclinación de la tubería de ventilación, (si es necesario) debe estar al menos a 2 pies de la cabecera y debe extenderse más allá de la placa de techo. Después que la ventilación B/W pase por la placa de techo más alto a un espacio de montante encima del calefactor a la que sirve, el sistema de ventilación se puede completar con un tubo de gas de tipo B, de la **MISMA** marca (no mezclar marcas de tubería). Las inclinaciones no pueden ser mayores que 45 grados de la vertical. Consulte el Código Uniforme de Mecánica.

Instale el adaptador ovalada a redonda. Complete la tubería que se extiende a través de la azotea. Utilice un tubo de ventilación de 4 pulgadas de doble pared (Tipo B), tapajuntas para techos, collarín antitormenta y tapa de ventilación como se muestra. La

tapa de ventilación debe ser de al menos 2 pies más alto que cualquier punto que se encuentra a 10 pies - de la tapa de

ventilación. Debe haber al menos un espacio libre de 1 pulgada entre el tubo de ventilación y cualquier material combustible.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el cableado, asegúrese de pasar los cables fuera de la trayectoria de la ventilación del calefactor.

Adjuntando su Horno

Despeje el hueco de la pared de todos los residuos, elimine cualquier madera o yeso. Coloque el calefactor en frente del empotre, sosteniendo el cuerpo del calefactor en un ángulo. Inserte la tubuladura de humos en la abertura de la placa de cabecera y levante el calefactor con cuidado, **Figura 9**. Gire el inferior del calefactor en el hueco de la pared con el borde frontal de las patas al ras con la placa de piso de 2x4. En los orificios provistos, clave por las patas en los postes o placa del suelo, **Figura 10**.

No dañe la junta pegada a la parte inferior de la placa de cabecera cuando se coloca el calefactor en la pared. Evite clavar las patas con tanta fuerza que altere la carcasa interior del calefactor. No trate de forzar el calefactor en un hueco menor al especificado.

FIGURA 9 – INSERTE EL CALEFACTOR


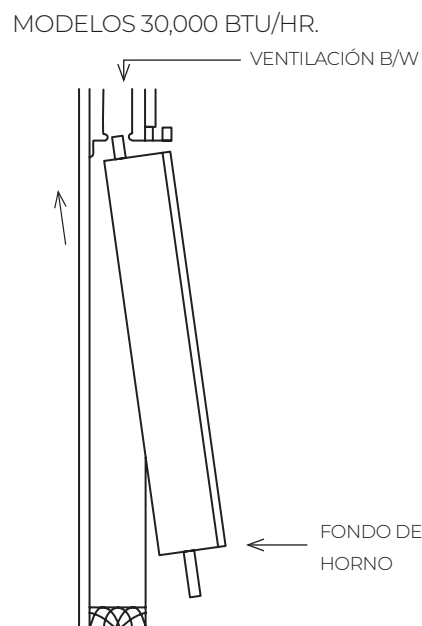


FIGURA 10 – COLOCACIÓN CON CLAVOS

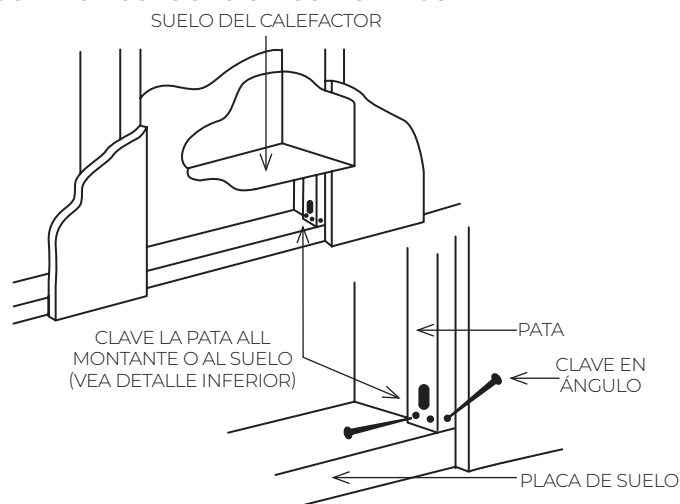

KIT DE VENTILACIÓN TRASERA (OPCIONAL)

Si se usa un accesorio para la ventilación trasera, el siguiente procedimiento debe ser completado antes de colocar el cuerpo del horno en la pared de recreo. **Figura 11** Coloque las tuercas de velocidad para protección exterior y retire las placas de terminación tanto de los campos exteriores e interiores de la siguiente manera:


1. Marque las esquinas inferiores con un destornillador.
2. Rompa el agujero ciego lateral e inferior que conecta las fichas sosteniendo una hoja de un destornillador de lado contra la lengüeta y golpee la cabeza del destornillador ligeramente con un martillo.
3. Gire la placa hacia afuera; dóblela nuevamente y hacia adelante para romper las pestañas superiores. Tenga cuidado con los bordes metálicos afilados.

PRECAUCIÓN: No instale el kit de ventilación trasera donde la rejilla pueda ser obstruida por puertas, cortinas o cualquier otro elemento.



ADVERTENCIA: Nunca corte o altere las patas del calefactor


FIGURA 11 – RETIRE LAS PLACAS DE TERMINACIÓN

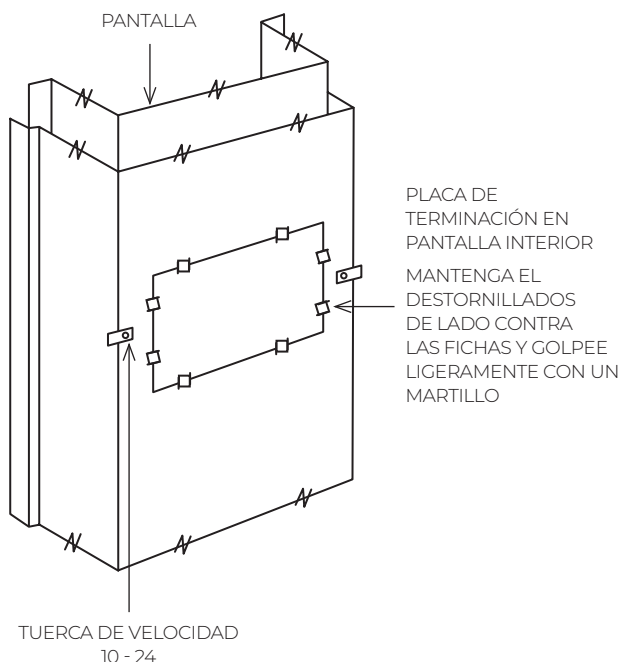

Acople el Calefactor (continuación)

Después de que el calefactor esté en posición, instale el registro de salida trasera como se muestra en la **Figura 12**. Tenga el amortiguador en posición abierto cuando se inserte el montaje. Asegure el registro de salida trasera a las tuercas de velocidad con los tornillos para metales.

FIGURA 12 – MONTAJE DE ACCESORIO DE VENT. TRASERO

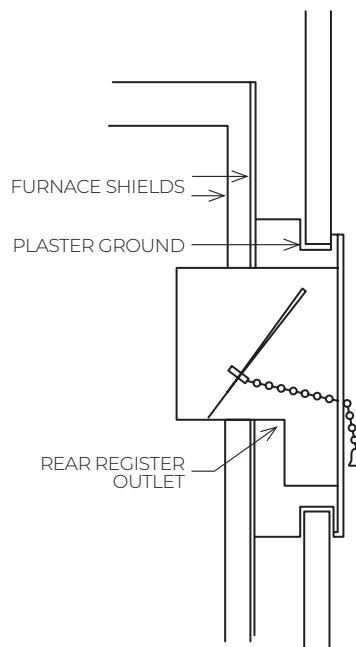

Suministro de Gas y Tuberías

La válvula de control de gas, en el calefactor, se suministra con un sello sobre la interceptación de entrada de gas. No quite el sello hasta que esté listo para conectar la tubería.



PELIGRO: Peligro de daños materiales, lesiones corporales o la muerte. Asegúrese de que el horno está equipado para operar en el tipo de gas disponible. Modelos diseñados como el gas natural son para ser utilizados con sólo el gas natural. Modelos diseñados para su uso con licuado de petróleo (LP) tienen orificios dimensionados para gas propano comercialmente puro. No se pueden utilizar con butano o una mezcla de butano y propano.

Para gas LP, la presión de suministro de gas de entrada mínimo para el propósito de ajuste de entrada es de 11 pulgadas de columna de agua. La máxima presión de suministro de gas de entrada es de 13 pulgadas de columna de agua. En cuanto al gas natural, la presión de suministro de gas de entrada mínima para el propósito de ajuste de entrada es de 5 pulgadas de columna de agua. La máxima presión de suministro de gas de entrada es de 7 pulgadas de columna de agua. La presión del gas y la entrada a los quemadores no deben exceder la entrada y la presión indicada en la placa de identificación nominal. La presión en el colector de gas natural debe ser una columna de agua de 4 pulgadas. La presión del colector debe ser una columna de agua de 10 pulgadas para el gas LP. Para el funcionamiento en altitudes superiores a 2.000 metros, puede ser necesario modificar el orificio del quemador para adaptarse al gas suministrado. Consulte con su suministrador de gas local.

INSTALACIÓN DE SU CALEFACTOR DE PARED

TAMAÑO DE LOS ORIFICIOS

El índice de eficiencia de este aparato es un índice de eficiencia térmica producto determinado bajo condiciones de operación continua y se determinó de forma independiente de cualquier sistema instalado. Para alturas superiores a 2.000 metros, reducir clasificaciones 4% por cada 1.000 pies sobre el nivel del mar.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CALEFACTOR						
NÚMERO DE MODELO	GAS TIPO	CLASIFICACIÓN DE ENTRADA BTU / hr.	CLASIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN BTU / hr.	ORIFICIO DEL QUEMADOR PRINCIPAL		
				TALADRO	DECIMAL	CANTIDAD
2509622A	NATURAL	25,000	17,870	#43	0.089	1
2509621A	PROPANE	25,000	17,870	.057"		1
3509622A	NATURAL	35,000	23,700	#36	0.106	1
3509621A	PROPANE	35,000	23,700	.069"		1
5009622A	NATURAL	50,000	36,900	.091"		2
5009621A	PROPANE	50,000	36,900	.058"		2

KITS DE CONVERSION DE GAS	
GAS NATURAL A GAS PROPANO	
8913	SERIE 25096A CON VÁLVULA WILLIAMS
8914	SERIE 35096A CON VÁLVULA WILLIAMS
8909	SERIE 50098 CON VÁLVULA WILLIAMS

KITS DE CONVERSION DE GAS	
GAS PROPANO A GAS NATURAL	
8915	SERIE 25096A CON VÁLVULA WILLIAMS
8916	SERIE 35096A CON VÁLVULA WILLIAMS
8912	SERIE 50098 CON VÁLVULA WILLIAMS

CANALIZACIÓN DE GAS

La línea de suministro de gas debe ser de un tamaño adecuado para manejar la cantidad de BTU / hr. requisitos y duración de la ejecución de la unidad que se instala.

Determine el tamaño de la tubería mínimo de la **Figura 13**, basado en la longitud desde el medidor de gas a la unidad.

Todas las tuberías deben cumplir con los códigos y ordenanzas locales, o con el Código Nacional de Gas Combustible (ANSI Z223.1 NFPA N ° 54), según corresponda. (En Canadá: CAN / C.GA B149). Consulte la Figura 14 para la distribución general de la unidad. Muestra los accesorios básicos necesarios.

Se aplican las siguientes reglas:

1. Utilice el acero nuevo y debidamente escariado o tubo de hierro negro y elementos libres virutas de metal y

escombros que son aprobados por los códigos locales. Pintura y restos de metal pueden dañar la válvula.

2. No enrosque la tubería demasiado lejos. La distorsión o mal funcionamiento de la válvula puede ser consecuencia de un exceso de tubería dentro de la válvula de control de gas. Aplique una cantidad moderada de compuesto de buena calidad a solo tubo. Deje las dos roscas del extremo desnudo. **Figura 15**. Las instalaciones de gas LP requieren un compuesto resistente a la acción de los gases licuados del petróleo. El exceso de compuesto en la válvula puede hacer que funcione mal.
3. Utilice uniones de junta esmerilada.
4. Instale un tubo de drenaje (trampa de sedimentos) para atrapar la suciedad y la humedad antes de que pueda entrar en la válvula de gas. La boquilla debe tener un mínimo de 3 pulgadas de largo.
5. Instale una válvula de cierre manual.
6. Proporcionar una conexión del medidor de prueba de 1/8 "NPT inmediatamente antes de la conexión del suministro de gas al calefactor.

FIGURE 13 - PIPE CAPACITY

PIPE CAPACITY - BTU/hr. WITH FITTINGS

GAS NATURAL			
LONGITUDE DE LA TUBERÍA EN PIES	TAMAÑO DE LA TUBERÍA		
	1/2"	3/4"	1"
20	92,000	190,000	350,000
40	63,000	130,000	245,000
60	50,000	105,000	195,000
PROPANO			
LONGITUDE DE LA TUBERÍA EN PIES	TAMAÑO DE LA TUBERÍA		
	1/2"	3/4"	1"
20	189,000	393,000	732,000
40	129,000	267,000	504,000
60	103,000	217,000	409,000

CONEXIÓN DEL GAS

Si la instalación es para el gas LP, haga que el instalador LP utilice un regulador de dos etapas y hacer todas las conexiones del tanque de almacenamiento.


Utilice dos llaves de tubo al hacer la conexión a la válvula para evitar de inflexión y / o daño a la válvula.

Las conexiones entre la válvula de cierre manual y el montaje de control del quemador se pueden hacer con un conector flexible AGA / CGA de diseño certificado si está permitido por los códigos locales. Aún se requieren patas de goteo y uniones mixtas de tierra.

Apriete todas las juntas bien.


Pruebe todas las tuberías para detectar fugas. Cuando revise la tubería de gas al calefactor con una presión de gas menor

FIGURA 14 – TUBERÍA DE GAS

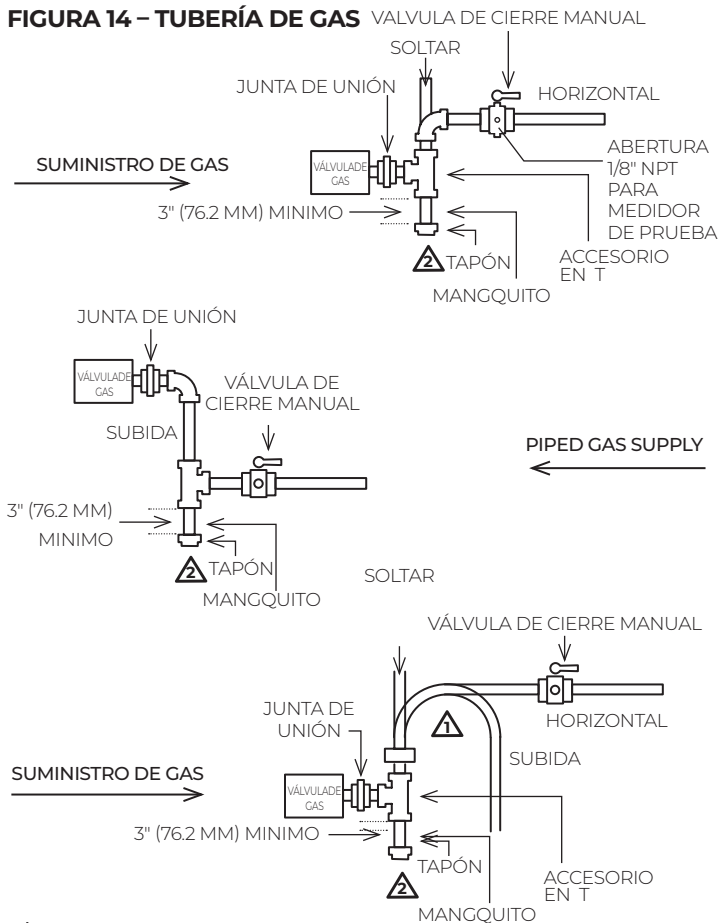

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Todas las curvas en tubos de metal deben ser lisas.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Cierre el suministro principal de gas antes de quitar la tapa para evitar que el gas llene el área de trabajo. Pruebe fugas de gas cuando la instalación esté completa.

FIGURA 15 – CANALIZACIÓN ADECUADA

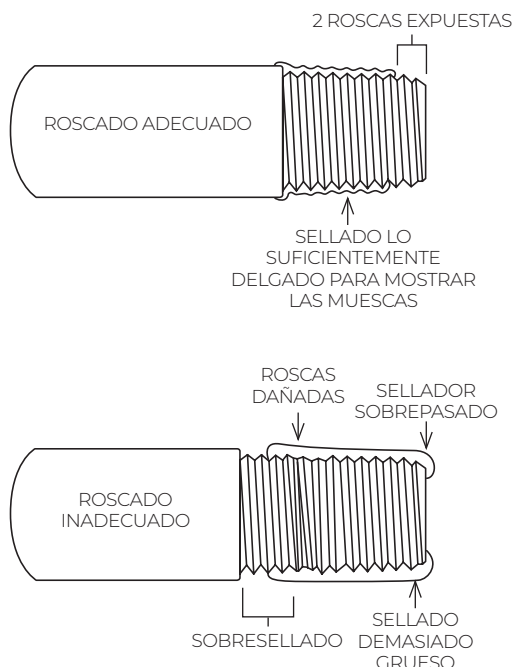

a 1/2 PSI, cierre la válvula de gas manual al calefactor. Si la tubería de gas debe revisarse con una presión de 1/2 PSI o superior, el calefactor y la válvula de cierre manual deben desconectarse durante la prueba. (VER ADVERTENCIA). Aplique una solución de jabón (o un detergente líquido) en cada articulación. La formación de burbujas indica una fuga. Corrija hasta la más mínima fuga de una vez.

⚠ PELIGRO: Peligro de daños materiales, lesiones corporales o la muerte. Nunca use una cerilla o llama expuesta para detectar fugas. Nunca exceda las presiones especificadas para el ensayo. Las presiones más altas pueden dañar la válvula de gas y causar exceso de cocción que puede resultar en deterioro de los componentes. El gas propano es más pesado que el aire y puede estancarse en zonas bajas, incluyendo depresiones abiertas y permanecerá allí a menos que se ventile la zona. Nunca trate de poner en marcha la unidad antes de ventilar bien el área o si huele cerca del piso a gas.


Instalación del Panel Frontal

Coloque la parte superior del panel frontal a través del canal en la placa de cabecera, como se muestra en la **Figura 16**. Presione el panel firmemente contra la pared, y asegúrelo a el canal de encabezado con el tornillo incluido en el paquete de montaje final. Abra la puerta de control, en el fondo del panel y fije el panel en cada lado a través de las ranuras de las bridas con tornillos suministrados.

Coloque la manija de la puerta del panel frontal con el tornillo suministrado.

Instale el segundo panel frontal de la misma manera para los modelos de la serie 500.

FIGURE 16 – COLOCACIÓN DEL PANLE

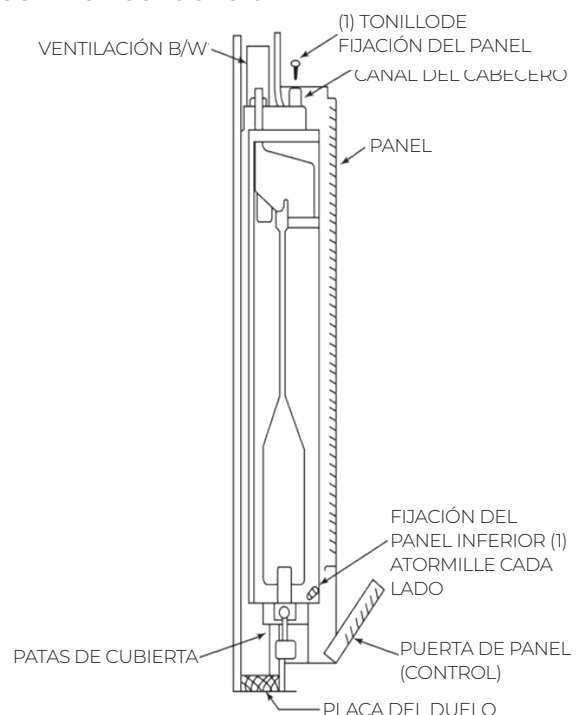

INSTALACIÓN DE SU CALEFACTOR DE PARED

Instalación del Termostato

(Se Vende Separado)

Use el termostato Williams P322016 o cualquier termostato tipo millivolt. El termostato es suministrado de corriente por el generador del piloto. No lo conecte a la electricidad. No se requieren ajustes previos.

1. El uso del cable existente es aceptable si está en una ubicación satisfactoria y el cable está en buenas condiciones. En caso de duda, utilice un nuevo cableado.
2. Si se elige una nueva ubicación o si se trata de una nueva instalación, el cable de termostato primero debe ejecutarse en la ubicación seleccionada. Todo el cableado debe estar de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales. Estas instrucciones se refieren al cableado desde el ático, pero puede ejecutarse desde un sótano o rastrear el espacio utilizando métodos similares.
3. Antes de la perforación de un agujero en la pared en la ubicación seleccionada, conducir un clavo pequeño acabado a través del techo en la esquina de la pared y el techo por encima de la ubicación del termostato. Tire del clavo y empuje un pequeño cable, rígido a través del agujero para que pueda ser encontrado en el ático. Haga un agujero de 1/2 pulgada por las placa de pared del techo.
4. Busque obstrucciones en la partición. A continuación, perfore un agujero de 1/2 pulgada a través de la pared en el lugar seleccionado para el termostato.
5. Desde el ático, alimente el cable de termostato a través de la pared hasta que de con la ubicación del termostato.
6. Enganchar el cable del termostato a través del agujero y tirar el cable a través de la agujero en la pared para que 6 pulgadas de alambre sobresalgan.
7. Coloque los cables al calefactor.
8. Nunca use clavos o grapas a través de los cables del termostato.


PRECAUCIÓN: Etiquete todos los cables antes de desconectarlos para los controles. Los errores de cableado pueden causar un funcionamiento incorrecto y peligroso. Verifique el funcionamiento correcto después del servicio. Consulte las instrucciones de instalación incluidas en la caja del termostato, si usted tiene alguna duda acerca de los procedimientos anteriores.

INSTALACIÓN DEL TERMOSTADO EN LA PARED

1. Para quitar la cubierta del termostato, apretar los dos lados y elevar.
2. Conecte los cables del termostato a los tornillos de los terminales de la base del termostato.
3. Empuje el cable sobrante a través del agujero en la pared y tape el orificio con el aislamiento para evitar que las corrientes afecten el funcionamiento del termostato.
4. Asegúrese de nivelar el termostato para la mejor apariencia. Fije la base del termostato a la pared a través de los agujeros de montaje con tornillos suministrados.

5. Vuelva a colocar la cubierta del termostato.
6. No pase cables en cualquier lugar donde pueda ser dañado. Evite empalmar los cables del termostato a menos que los cables empalmados se limpien, suelden y peguen
7. Utilice el cable de calibre 18 como se suministra para una longitud máxima de 20 pies. Si se necesita una mayor longitud, use cable de calibre 16 a una longitud máxima de 25 pies.
8. Conectar los cables de termostato a la válvula de control como se muestra en la Figura 17.


FIGURE 17 – CABLEADO DEL TERMOSTATO

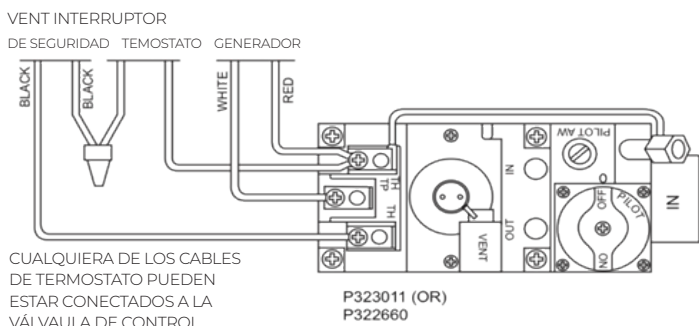

INSTALACIÓN DE TERMOSTATO MONTADO A PANEL FRONTAL

1. Antes de extraer el panel frontal, desconecte los cables del termostato a la válvula de gas.
2. Localizar la lengüeta en el lado derecho del calefactor para montar el termostato. Retírela tocando ligeramente con un destornillador **Figura 18**. También será necesario cortar un agujero 1/2-pulgada en el aislamiento del panel interior.
3. Cortar el cable del termostato a 56 pulgadas.
4. Conecte los cables del termostato a los tornillos de terminal en la base del termostato.
5. Pase los cables del termostato a través de la lengüeta y páselos a través del clip de metal a la válvula de gas.
6. Monte el termostato en el lado de la caja con los tornillos suministrados.
7. Vuelva a colocar la cubierta del termostato.
8. Conectar los cables de termostato a la válvula de control como se muestra en la **Figura 17**.

FIGURE 18 – AGUJEROS DE TERMINACIÓN

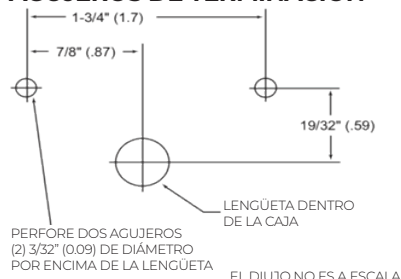

IMPORTANTE: Mantenga los cables del termostato lejos de la cámara de combustión.

Procedimiento de Arranque

! PELIGRO: Peligro de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte. El Gas de Licuado de Petróleo (LP) es más pesado que el aire y puede instalarse en cualquier zona baja, incluyendo depresiones abiertas y puede permanecer allí a menos que se ventile la zona. Nunca trate poner en marcha la unidad antes de ventilar bien.

Compruebe el funcionamiento del calefactor como se indica en las siguientes instrucciones. Si se producen chispas, olores o ruidos inusuales, apague la energía eléctrica inmediatamente. Vuelva a comprobar los errores de cableado o las obstrucciones en o cerca del motor del ventilador (si está instalado).

! PELIGRO: El poder calorífico del gas natural (Btu por pie cúbico) puede variar de forma significativa. Por lo tanto, es responsabilidad del instalador ver que los Btu/hr. de entrada en el calefactor están correctamente ajustados. El no hacerlo podría provocar un fallo en la cámara de combustión, asfixia, incendio o explosión causando daños, lesiones corporales o la muerte. Consulte el Código Nacional de Gas Combustible (NFPA 54) para asegurarse de que el calefactor quema el combustible a la velocidad adecuada

REVISE LA ENTRADA Y PRESIONES DEL GAS

Para los calefactores ubicados en elevaciones entre el nivel del mar y 2.000 metros, la entrada de medida no debe ser mayor que la entrada que se muestra en la placa del calefactor. Para alturas superiores a 2.000 metros, la entrada de medida no debe exceder de la entrada en la placa reducido en un 4 por ciento por cada 1.000 pies que el calefactor esté por encima del nivel del mar. La presión de suministro de gas y la presión del colector cuando el calefactor está en funcionamiento también deben corresponder con las especificadas en la placa.

La entrada nominal se obtendrá con un valor de poder calorífico de 2500Btu/hr para propano a 10 pulgadas de presión del colector orificios de tamaño de fábrica. Si el GLP suministrado tiene un poder calorífico distinto, los orificios deberán ser ajustados por un técnico cualificado previamente a poner en funcionamiento el calefactor.

TIPO DE GAS	PRESIÓN DE COLECTOR, IN. W.C.
NATURAL	4.0
PROPANO	10.0

REVISE LA PRESIÓN DE GAS EN EL COLECTOR

Una abertura de rosca se proporciona en la válvula de gas para facilitar la medición de presión de gas del colector. Para esta medición se debe usar un manómetro de columna de agua que tiene un rango de escala de 0 a 12 pulgadas de columna de agua. La presión del colector debe ser medida con el quemador y piloto que opere. Cualquier cambio importante en el flujo se debn hacer cambiando el tamaño del orificio del quemador.

REVISE LA ENTRADA DE GAS (SÓLO PARA GAS NATURAL)

Una llama baja podría causar una baja calefacción, condensación excesiva o problemas de ignición. Una llama demasiado fuerte podría disparar la llama de encendido o sobrecalentar la cámara de combustión. Antes de comenzar el registro de entrada de entrada de gas natural, obtenga el valor calorífico del gas (Btu por pie cúbico) en condiciones normales de su proveedor de gas local. Para medir la entrada, utilizando el medidor de gas, proceda de la siguiente manera:

1. Cierre el suministro de gas a todos los otros aparatos, excepto el calefactor.
2. Con el calefactor en funcionamiento, cronometre el dial más pequeño en el medidor para una revolución completa. Si es un dial de 2 pies cúbicos, divida los segundos entre dos. Si es un dial de 1 pie cúbico, no lo modifique. Esto da los segundos por pie cúbico de gas que se suministra al calefactor.
3. Suponiendo el gas natural con un valor calorífico de 1.000 Btu por pie cúbico y 34-segundos por pie cúbico utilizado según lo determinado por el segundo paso (2);

$$\text{Segundos por hora} = 3,600$$

$$\text{Entrada} = 1,000 \times 3,600 / 34 = 106,000 \text{ Btu/hr.}$$

Esta entrada medida no debe ser mayor que el valor indicado en la placa de características del calefactor.
4. Vuelva a encender todos los otros aparatos apagados en el paso 1. Asegúrese de que todos los pilotos están funcionando.


CABLEADO DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE GAS - P323011 OR P322660

DISPOSITIVO DE CIERRE DE LA SEGURIDAD DE VENTILACIÓN

TEMOSTATO

GENERADOR

DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA EL TEMOSTATO

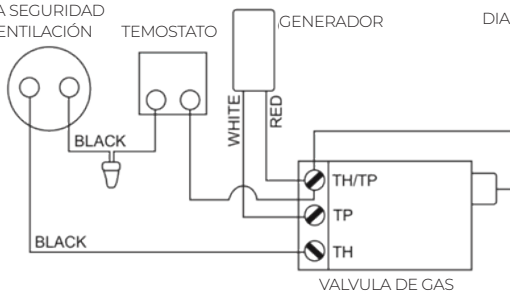

LEYENDA

— CABLEADO DE BAJA TENSIÓN

○ BORNE DE BAJA TENSIÓN

NOTAS: Si alguno de los cables originales que se suministra con el aparato debe ser reemplazado. Utilice únicamente 18GA, 4/65 de aislamiento, 105 C. AMW alambre de cobre o equivalente. Para el campo de conexiones cableadas utilice cables 18 AWG clasificados por lo menos 105 C (221 F).

MANIPULANDO SU CALEFACTOR

Procedimiento de Arranque

(continuación)


REVISE EL TERMOSTATO

Compruebe el funcionamiento del termostato. Cuando se la temperatura establecida se muestra en el termostato, el quemador principal debe encenderse. Asegúrese de que el termostato apaga el calefactor cuando la temperatura ambiente alcanza el valor seleccionado e inicia el calefactor cuando la temperatura ambiente desciende unos grados por debajo de la posición del termostato.

REVISE EL PILOTO DEL QUEMADOR

La llama del piloto debe rodear la punta del generador de 1/4 a 3/8- pulgadas. La llama del piloto viene preestablecida de fábrica, por lo que normalmente no requiere ajuste. **Figura 19.** En una nueva instalación, las líneas de gas se llenarán de aire y pueden tardar varios minutos en establecer una llama piloto.


FIGURA 19 - COMPRUEBE EL QUEMADOR DEL PILOTO

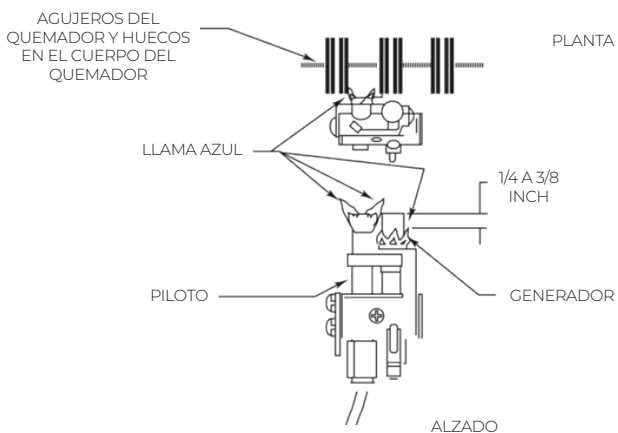

CARACTERÍSTICAS DE LA LLAMA

Inicie el calefactor y déjelo funcionar por lo menos diez minutos. Abra la puerta de acceso para ver la llama del quemador. Limite sus movimientos cerca del calefactor unos minutos más antes de hacer sus observaciones finales. La llama puede tener un color amarillento debido a las partículas de polvo en el aire de la habitación. La llama debe cambiar a un color azul agradable con conos interiores y secundarios firmes. Un destello ocasional de naranja puede ser visto cuando las partículas de polvo se queman en la llama. Esto es normal. No se proporciona el ajuste del quemador, o es necesario. **Figura 20**

FIGURA 20 - CARACTERÍSTICAS DE LA LLAMA

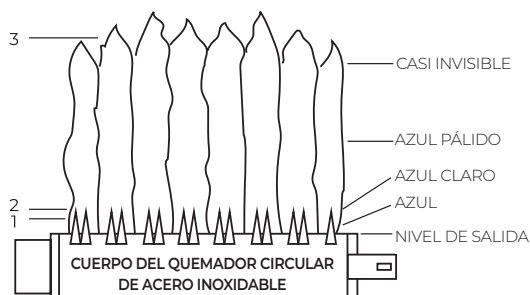

APARIENCIA NORMAL

GAS NATURAL:

1. Cono interior $\frac{3}{4}$ color azul $\frac{3}{4}$ sobresale $\frac{3}{8}$ a $\frac{5}{8}$ -pulgadas.
2. Cono interior secundario $\frac{3}{4}$ color azul claro $\frac{3}{4}$ sobresale 1 a 2-pulgadas.
3. Llama total $\frac{3}{4}$ desde azul a casi invisible $\frac{3}{4}$ sobresale aproximadamente 6 pulgadas.

GAS PROPANO:

1. Cono interior $\frac{3}{4}$ color azul $\frac{3}{4}$ sobresale $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ -pulgadas.
2. Cono interior secundario $\frac{3}{4}$ color azul claro $\frac{3}{4}$ sobresale 1 a 2 pulgadas
3. Llama total $\frac{3}{4}$ desde azul a casi invisible $\frac{3}{4}$ sobresale aproximadamente 6 pulgadas.

APARIENCIA ANORMAL

Llama demasiado lenta:

Conos amarillos suaves largos moviéndose alrededor de la cámara de combustión desde las puntas (aire insuficiente).

Llama demasiado rápida:

La llama no rodea las puntas y secciones completas de conos soplarán fuerte (demasiada presión).



PELIGRO: Si la llama parece anormal, póngase en contacto con la compañía de gas o un técnico de servicio cualificado inmediatamente.



ADVERTENCIA: Lea el manual del propietario antes de usar / instalar. Asegúrese de CAMBIAR LAS INSTRUCCIONES DE ILUMINACIÓN TAG cuelga en la posición más baja del horno debajo / debajo del escudo térmico.

Por su Seguridad, lea esto Antes de Encender el Piloto



PELIGRO: Si no sigue estas instrucciones exactamente, un incendio o una explosión pueden causar daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

ENCENDIENDO EL PILOTO

- A. Este aparato tiene un piloto que puede ser encendido a mano. Cuando encienda el piloto, siga estas instrucciones al pie.
- B. **ANTES DE ENCENDER** huela alrededor del aparato por si huele a gas. Asegúrese de oler cerca del suelo porque algunos gases son más pesados que el aire y se depositan en el suelo.
- C. Utilice únicamente la mano para presionar o girar la perilla de control de gas. Nunca utilice herramientas. Si la perilla no se puede presionar o girar con la mano, no trate

- de repararla, llame a un técnico de servicio cualificado. Ejercer fuerza o intentos de reparación puede provocar un incendio o una explosión.
- D. No utilice este aparato si alguna de sus piezas ha estado sumergida en agua. Llame inmediatamente a un técnico de servicio cualificado para que inspeccione el aparato y reemplace cualquier parte del sistema de control y del control de gas que haya estado bajo el agua.
- E. **QUÉ HACER SI HUELE A GAS**
- No trate de encender ningún aparato o encender una cerilla.
 - No toque ningún interruptor eléctrico, ni utilice ningún teléfono o teléfono celular en su edificio
 - Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.
 - Si no puede localizar a su proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.

IMPORTANTE: MANTENGA EL QUEMADOR Y EL COMPARTIMENTO DE CONTROL LIMPIO.

POR SEGURIDAD POROPIA, LEA ESTA INFORMACION ANTES DE ENCENDER

ADVERTENCIA: Si no sigue estas instrucciones al pie de la letra, existe el riesgo de incendio o explosión que cause daños materiales, lesiones físicas o la muerte.

A. Esta unidad cuenta con un piloto que debe ser encendido manualmente. Siga a la letra las instrucciones que se indican a continuación en el momento de encender el piloto.

B. **ANTES DE ENCENDER** verifique que el área alrededor del aparato no huele a gas. Asegúrese de revisar que el área cerca del piso no huele a gas ya que algunos gases son más pesados que el aire y tienden a asentarse al nivel del suelo.

QUE HACER EN CASO DE OLER A GAS

- No intente encender el aparato.
- No toque ningún interruptor eléctrico, no utilice ningún teléfono en el edificio.
- Llame de inmediato al proveedor de gas utilizando el teléfono de algún vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.

C. Si no puede comunicarse con el proveedor de gas, llame a los bomberos.

D. No utilice esta unidad si alguna de las piezas ha sido sumergida en agua. Llame de inmediato al técnico de reparaciones capacitado para que inspeccione el aparato y reemplace cualquier pieza del sistema de controles y cualquier control del gas que haya sido sumergido en agua.

MODO DE EMPLEO

- ¡ALTO!** Lea la información de seguridad en la sección anterior.
- Desconecte todo suministro de corriente eléctrica al aparato (si se aplica).
- Fije el termostato en el ajuste más bajo.
- Abra el panel de acceso a los controles.
- Empuje levemente la perilla de control de gas y gírela en el sentido de las manecillas del reloj hasta la posición de apagado "OFF".

NOTA: La perilla no girará a la posición "PILOT" a "OFF" si no es presionada un poco. No la fuerce.

- Espere cinco (5) minutos para que se despeje el gas; a continuación, verifique que no huele a gas, incluida el área cerca del piso. Si huele a gas, **¡DETÉNGASE!** Siga las instrucciones de seguridad antes descritas en el apartado "B". Si no huele a gas, continúe con el siguiente paso.
- Afloje la tuerca de mariposa y abra la compuerta de observación del piloto (si dispone de una).
- Localice el piloto (siga el tubo metálico que sale del control de gas). El piloto se encuentra montado en el costado del quemador.

CIERRE DEL PASO DE GAS AL APARATO

- Coloque el termostato en el ajuste más bajo.
- Interrumpa todo suministro de corriente eléctrica al aparato si va a dar servicio de mantenimiento (si se aplica).
- Abra el panel de acceso a los controles.
- Empuje levemente la perilla de control de gas y gírela en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj hasta la posición de apagado "OFF". No la fuerce.
- Cierre el panel de acceso a los controles.

ENCENDIDO DEL PILOTO: (Si el calefactor ha sido equipado con un encendedor manual de chispa, siga los pasos descritos a continuación).

- Lea todas las instrucciones sobre el modo de empleo.
- Al encender el piloto, presione el botón rojo localizado en el lado inferior derecho del compartimiento del quemado (observe el piloto mediante la compuerta de observación repita el procedimiento varias veces de ser necesario).
- Si el piloto no enciende o no hay chispa a cuando se activa el encendedor, siga los pasos de 5 a 10.

ESQUEMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA MODELOS DE TERMOSTATOS DE PARED

LEYENDA

- DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
- TERMOSTATO
- GENERADOR
- VALVULA DE GAS


NOTA: EL CABLE ORIGINAL PROPORCIONADO CON EL APARATO DEBE SER TIPO AWG CALIBRE 18 - 12 GA O EQUIVALENTE.

Después de que se haya encendido el piloto, asegúrese de que la etiqueta colgante de instrucciones encadenadas cuelgue en la posición más baja del calefactor o debajo del escudo térmico.

Instrucciones de Manipulación


- ¡PARE!** Lea la información de seguridad previamente.
- Ajuste el termostato a la posición más baja.
- Si procede, desconecte toda la alimentación eléctrica del aparato.
- Abra el panel de control de acceso.
- Empuje la perilla de control de gas levemente y gire hacia la derecha "OFF". **Figura 21**

FIGURA 21 - PERILLA DE CONTROL DE GAS

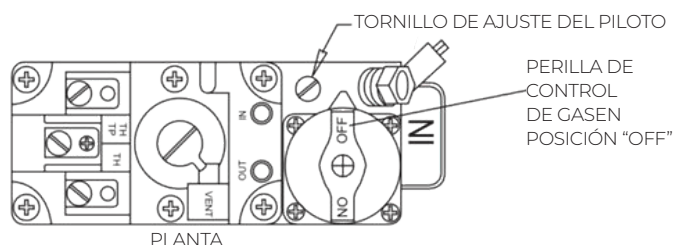

- Espere cinco (5) minutos para que se disipe el gas, entonces busque el olor a gas, incluso cerca del suelo. Si a continuación, huele a gas, ¡PARE! Siga "E" en la información de seguridad anterior. Si no huele a gas, continúe con el siguiente paso.
 - Afloje la tuerca y abra la puerta de la observación del piloto (si lo tiene).
 - Para encontrar el piloto, siga el tubo de metal del control de gas. El piloto está montado en el lado del quemador.
- Figura 22**
- Gire la perilla del control de gas en sentido contrario hacia "PILOT".

FIGURA 22 - PILOT AND GENERATOR

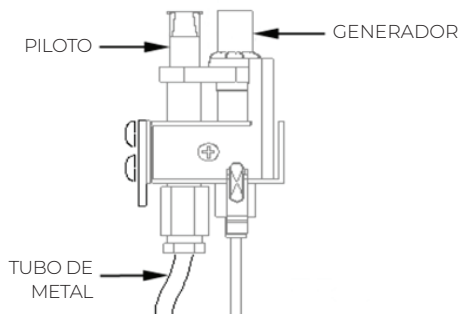

- Empuje la perilla de control hasta el final y mantenga. Inmediatamente encienda el piloto. Continúe presionando la perilla de control aproximadamente un (1) minuto después de que se encienda el piloto. Suelte la perilla y la llama del piloto se encenderá. El piloto debe permanecer encendido. Si se apaga, repita los pasos del 5 al 10.
- Si la perilla no se eleva cuando se libera, deténgase y llame inmediatamente a su técnico de servicio o proveedor de gas.
- Si el piloto no se queda encendido después de varios intentos, gire la perilla de "OFF" del control de gas y llame a su técnico de servicio o proveedor de gas.

MANIPULANDO SU CALEFACTOR

11. Cierre la puerta de observación, apriete la tuerca (si existe)
12. Gire la perilla de control de gas en sentido contrario hacia "ON". 
13. Cierre el panel de control de acceso.
14. Encienda todo el suministro de energía del aparato (si es aplicable).
15. Ajuste el termostato a la posición deseada.

Para cortar el gas al aparato

1. Ajuste el termostato a la posición más baja.
2. Apague todas las fuentes de energía del artefacto si el servicio se va a realizar (en su caso).
3. Retire el panel de control de acceso.
4. Empuje la perilla de control de gas levemente y gire hacia la derecha hacia "OFF". No fuerce. 
5. Vuelva a colocar el panel de acceso de control.

IMPORTANTE: MANTENGA EL QUEMADOR Y EL COMPARTIMENTO DE CONTROL LIMPIO.

! PELIGRO: Debido a las altas temperaturas de la superficie, mantenga a los niños, ropa, muebles o cualquier material combustible lejos del calefactor.

EL CALEFACTOR OPERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. El termostato enciende el quemador principal.
2. El calor se acumula en el calefactor y se inicia el ventilador (si está instalado). El aire caliente sale por las rejillas del panel frontal.
3. Cuando se alcanza el ajuste del termostato, se apaga el quemador principal.
4. El ventilador funciona hasta que se retira el calor del calefactor, luego se apaga (si está instalado).

Su calefactor está equipado con un piloto de seguridad 100% que corta el suministro de gas en caso de que el piloto no se esté quemando o no funcione correctamente. Asegúrese de que el piloto está bien ajustado y que la conexión del generador piloto y de la válvula de control es correcta. Si el calefactor no permanece encendido, llame a su compañía de gas local o un técnico cualificado.

Si el calefactor está equipado con un encendedor de chispa manual, siga estos pasos:

1. Revise las instrucciones de encendido del piloto.
2. Cuando llegue a "Encendido del piloto," presione el botón rojo situado en la bandeja del quemador para el encendido del piloto. Si es necesario, presione el botón rojo con fuerza varias veces para la ignición del piloto.
3. Si el piloto no se enciende o no hay chispa, mientras que se acciona el botón rojo o mediante el uso de una cerilla, repita los pasos del 5 al 10 de la lista de "Encendido del piloto."

! PELIGRO: La superficie del calefactor está caliente durante el funcionamiento. Mantenga a los niños, ropa, muebles y materiales inflamables lejos de ella. Mantenga todas las puertas de acceso y paneles en su lugar, excepto para inspección y mantenimiento. En las instalaciones nuevas, las líneas de gas se llenarán de aire y puede tomar varios minutos para establecer la llama del piloto

! PELIGRO: Peligro de daños materiales, lesiones corporales o la muerte. Si el calefactor se recalienta o no se corta, cierre la válvula de cierre manual de gas en el calefactor antes de conectar el suministro de energía eléctrica al ventilador accesorio.

! PELIGRO: Proteja sus ojos contra el peligro de inflamación y la lesión de ojo o ceguera. Nunca trate de encender el piloto con la perilla de la válvula de control de gas en la posición "ON". Podría haber destellos.

Cómo cuidar su calefactor

! PELIGRO: Peligro de lesiones corporales o la muerte. Apague la fuente de alimentación eléctrica en el interruptor de desconexión, caja de fusibles o el panel de servicio antes de quitar las puertas o paneles de servicio de acceso de la unidad.

MANTENIMIENTO ANUAL NECESARIO

Se recomienda que un técnico de servicio cualificado realice estas comprobaciones de mantenimiento al comienzo de cada temporada de calefacción.

ACABADO DE LA CABINA

Limpie la caja con un paño húmedo. Nunca use limpiadores abrasivos. Están acabados con pintura en polvo resistente al calor. Nunca retocar o pintar.

ZONA DEL CALEFACTOR

Mantenga el área cerca del calefactor despejado y libre de materiales combustibles, gasolina y otros líquidos y vapores inflamables.

AIRE DE COMBUSTIÓN Y VENTILACIÓN

El suministro de aire de combustión y ventilación no debe bloquearse. No coloque nada en o sobre el mueble del calefactor. Para una mejor circulación y calentamiento más eficaz, no ponga obstáculos, muebles u otros artículos a menos de cuatro metros delante del calefactor o de dos pies de distancia de cada lado

CÓMO CUIDAR SU CALEFACTOR

LIMPIEZA DEL VENTILADOR (SI PROCEDE)


Corte la electricidad. Limpie la pelusa o suciedad de las aspas del ventilador, del motor del ventilador y los conductos de aire expuestos.

QUEMADOR

Usando las instrucciones de “Encendido del piloto”, deje el termostato en su posición más baja. La llama del piloto debe rodear la punta generador de 1/4 a 3/8-pulgadas. Si la llama necesita ajuste, hágalo de la siguiente manera:

1. Inserte un pequeño destornillador en el tornillo de ajuste del piloto, **Figura 23**. Ajuste la llama como sea necesario.
2. Gire el tornillo hacia la izquierda para aumentar la llama, en sentido horario para disminuir. principal debe encenderse rápidamente y sin problemas. Gire el termostato a temperatura más baja. El quemador principal debería apagarse. El piloto debe permanecer encendido.

FIGURA 23 - AJUSTE DEL PILOTO

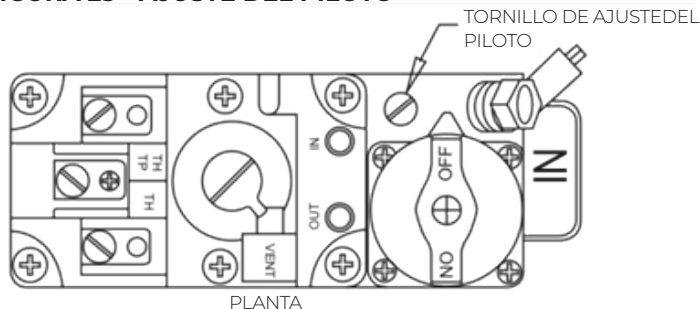

SISTEMA DE VENTILACIÓN


Asegúrese de que ninguna parte del sistema de ventilación están bloqueadas u oxidadas. Limpie o reemplace antes de utilizar el horno.

LIMPIEZA DEL QUEMADOR

Si es necesaria la limpieza, llame a un técnico cualificado para limpiar y quemador de servicio. Para quitar el quemador:

1. Abra la puerta del compartimiento del quemador.
2. Cierre el suministro de gas al horno.
3. Desconecte la tubería de gas en el interior armario en la tuerca de unión. **Figura 24**
4. Remueva los tornillos asegurando la bandeja del quemador a la línea interior.
5. Extraiga el conjunto de la bandeja del quemador hacia adelante aproximadamente 1/2-pulgada y bájelo para exponer la parte superior del quemador.
6. Limpie todos los materiales extraños de la parte superior del quemador.
7. Después de la limpieza, reemplace el conjunto de bandeja del quemador invirtiendo el procedimiento anterior.

FIGURA 24 - DESCONECTE LA LINEA DE GAS

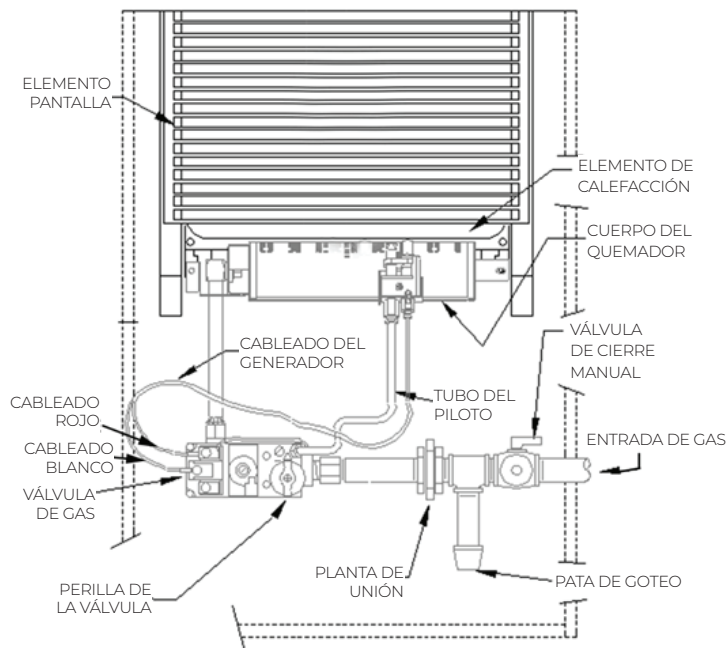

LIMPIAR EL COMPARTIMENTO DEL QUEMADOR

Debido a que el aire frío es atraído a la llama durante el funcionamiento del calefactor, suele producirse una acumulación de pelusas de alfombras, ropa de cama, el polvo, etc en el área del quemador. Es necesario limpiar esta zona con regularidad. Utilice una aspiradora con un accesorio adecuado para llegar a zonas pequeñas. Tenga cuidado en y alrededor del piloto. Un cambio en su ajuste podría hacerse si se mueve durante la limpieza. Un quemador ajustado de manera correcta con casi todos los gases producirá una llama que tiene como azul claro con una capa exterior azul-rojo o azul-violeta.

⚠ PELIGRO: La acumulación de polvo, pelusa o material extraño en la abertura de aire primario del quemador puede interferir con la mezcla adecuada de aire y gas puede resultar en una llama de color amarillo que puede producir monóxido de carbono y hollín. Esta condición, si deja que se desarrolle, puede dar lugar a lesiones corporales, incluida la muerte. Es imperativo que el quemador se mantenga limpio.

INSTALACIÓN DEL ACCESORIO SOPLADOR

ACCESORIO SOPLADOR 2901 Y 2907

Este accesorio soplador está instalado en la parte superior del calefactor y aumenta la circulación de aire caliente a través del espacio calefactado. Es necesaria una toma de corriente eléctrica de 115V adyacente al calefactor. Para la configuración automática, debe seleccionar la opción "HI" o la posición del interruptor del ventilador "LOW". Cuando el horno se calienta, el interruptor del ventilador automático se activará y el ventilador funcionará. El accesorio de ventilador no funcionará si el interruptor del ventilador se encuentra en la posición "OFF" (centro). Asegúrese de este accesorio es del tipo y diseño requerido para el uso con su sistema de calefacción.

1. Apague la fuente de alimentación eléctrica en el panel de interruptores de desconexión, caja de fusibles o el servicio antes de la instalación del accesorio soplador.
 2. Etiquete todos los cables antes de desconectarlos cuando realice el servicio. Los errores de cableado pueden causar un funcionamiento incorrecto y peligroso. Verifique el funcionamiento correcto después del servicio.
 3. Instalar una toma de corriente de 115 V, como se muestra en la **Figura A**.
 4. Quite los dos (2) tornillos que sujetan la rejilla del ventilador y retire la rejilla del ventilador como se muestra en la, **Figura B**.
 5. Quite los dos (2) tornillos que sujetan la tapa de la caja de conexiones. Retire la tapa para acceder a octavos situado en la caja de conexiones.
 6. Localice la lengüeta y retírela con un martillo y un destornillador. Tenga cuidado con los bordes metálicos afilados.
 7. Coloque el cuerpo de ventilador en la parte superior del calefactor, como se muestra en la **Figura B**.
 8. Dirija cableado de 115V en la caja de conexiones a través de la lengüeta.
 9. Haga las conexiones dentro de la caja de conexiones como se muestra en las figuras **C y D**. Siga los códigos eléctricos nacionales y locales aplicables. Todo el trabajo eléctrico debe cumplir con los códigos y ordenanzas locales o, en su ausencia, con el Código Eléctrico Nacional, NFPA 70/ANSI. Si usted no está familiarizado con los códigos de cableado en general, que un electricista competente haga este trabajo.
- Taladre un agujero de diámetro 1/8-pulgada en cada lado del panel frontal del horno a través de los agujeros situados en los lados de la caja del ventilador. Asegure el ventilador al calefactor con los dos tornillos suministrados.
10. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de conexiones, asegurándolo con los tornillos que retiró anteriormente.
 11. Vuelva a colocar la rejilla del ventilador, asegurándolo con los tornillos que quitó antes.
 12. Coloque el interruptor en la posición deseada. Si se deja en la posición "HI" o "LOW" durante los meses de verano, el ventilador podría ser activado por calor. Si esto no es deseable, ponga el interruptor en la posición "OFF".

! PELIGRO: Peligro de daños materiales, lesiones corporales o la muerte. Apague la fuente de alimentación eléctrica en el panel de interruptores de desconexión, caja de fusibles o el panel servicio antes de quitar o de trabajar en la caja del ventilador.

FIGURE A - INSTALAR TOMA DE CORRIENTE

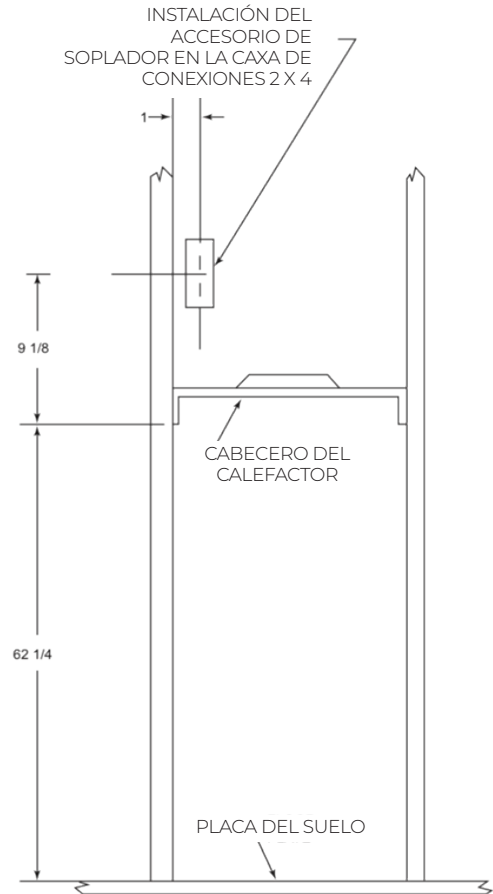


FIGURE B - INSTALE EL CUERPO DEL SOPLADOR

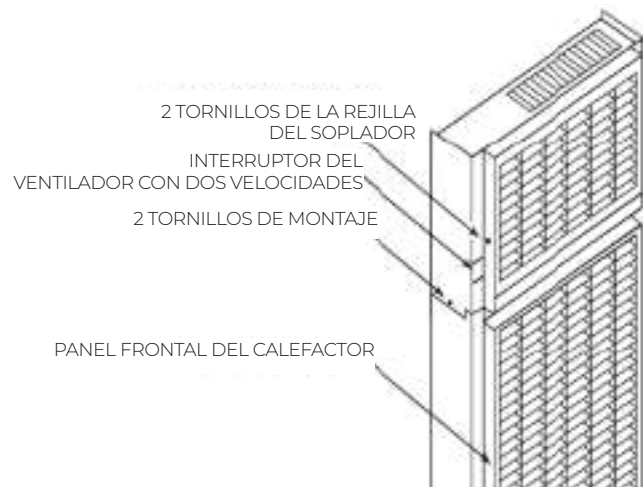


FIGURE C - CABELADO PARA EL MODELO 2901


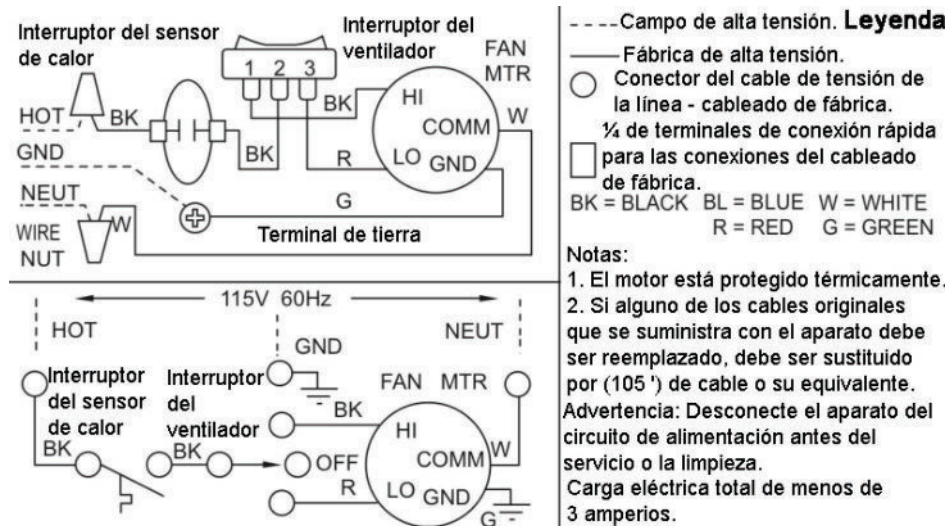


FIGURE D - CABLEADO PARA EL MODELO 2907

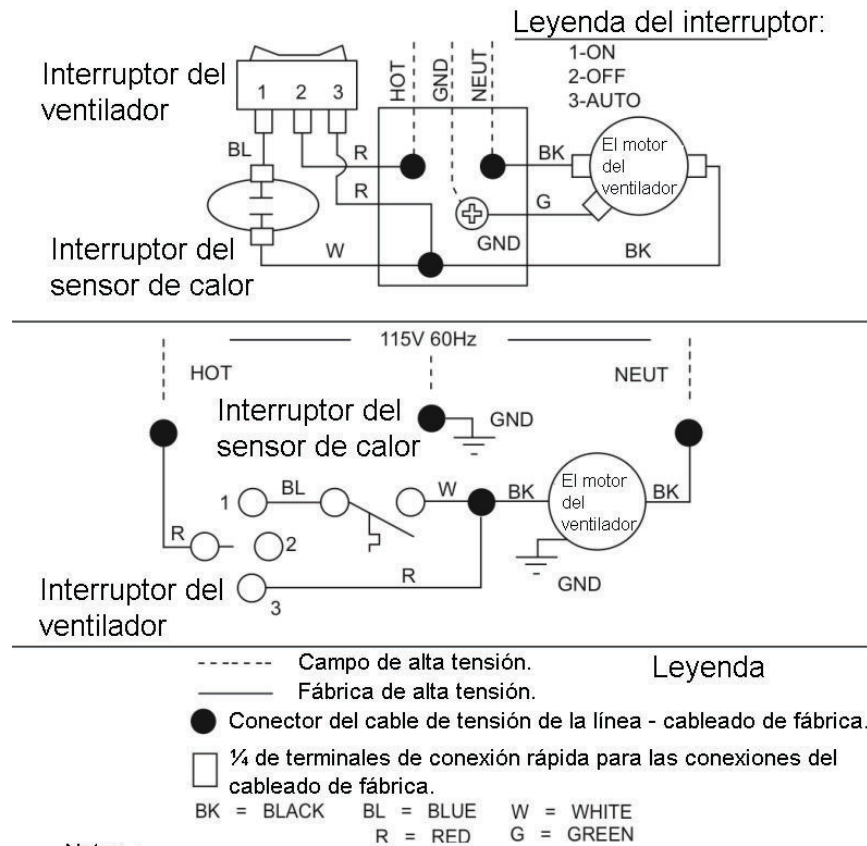

INSTALACIÓN DE SU ACCESORIO DE ENCHUFE TRASERO MOTORIZADO

ACCESORIO MOTORIZADO DE VENTILACIÓN TRASERO 6919 Y 6920

⚠ PELIGRO: Peligro de daños materiales, lesiones corporales o la muerte. Apague todas las fuentes de alimentación eléctrica en el interruptor de desconexión, caja de fusibles o el panel de servicio antes de quitar o manipular el ventilador. Para su protección contra el riesgo de descarga eléctrica, este aparato está equipado con un enchufe de tres patas (a tierra) y debe ser conectado directamente a una toma de corriente de tres espigas debidamente puesto a tierra. No corte ni retire la clavija. Todo el trabajo eléctrico debe cumplir con los códigos y ordenanzas locales o, en su ausencia, con el Código Eléctrico Nacional ANSI / NFPA 70. En Canadá, utilice el Código Eléctrico Canadiense C22.1. Si usted no está familiarizado con los códigos de cableado en general, que un electricista competente haga este trabajo.

ACCESORIO MOTORIZADO 6919 Y 6920

Esta accesorio dirige una parte del aire caliente en la sala enfrente de la que tiene el calefactor. Lea atentamente estas instrucciones y familiarícese con la instalación antes de comenzar. Use guantes para proteger sus manos de los bordes metálicos afilados.

AJUSTES DEL VENTILADOR

Debe seleccionar "ON" para el funcionamiento del ventilador continuo o "AUTO" para el ajuste automático. Si el ventilador está ajustado en "AUTO" cuando el calefactor se calienta, el interruptor del sensor térmico se activa y el ventilador funcionará hasta que el calefactor se enfríe, luego el ventilador se apagará. El ventilador no funcionará si el interruptor del ventilador se encuentra en la posición "OFF" (centro).

ADVERTENCIA DE UBICACIÓN

Este registro debe estar centrado entre los montantes y alineado con el calefactor para un funcionamiento correcto. Asegúrese de que el calefactor está centrado entre los mismos clavos antes de cortar ninguna de las aberturas de la pared para el accesorio.

1. Mida y marque la pared para abrir como se muestra en la **Figura A**. Compruebe la pared de cualquier cableado eléctrico presente antes de cortar la abertura. Redistribuir el cableado existente si es necesario.
2. Si la instalación de montaje es empotrada, coloque el yeso en la apertura y una los montantes 2 x 4.
3. Una placa de apoyo en relieve se encuentra en la parte trasera de la pantalla exterior y otro se encuentra directamente detrás de él en la pantalla interna.
Figura B Retire las lengüetas en el calefactor empujando las esquinas inferiores de la placa con un

destornillador. Luego, sujete el destornillador de lado contra el lado inferior, golpee la cabeza del destornillador ligeramente con un martillo para romper las pestañas. Gire la placa hacia afuera y dóblela hacia atrás y hacia adelante para romper las pestañas superiores. Ambas lengüetas se deben quitar con el fin de fijar el conjunto de registro correctamente. Si la parte interior no es quitada fácilmente, marque un esquema utilizando la abertura existente como guía. Utilice tijeras de hojalatero para cortar el área de inmediato. Se puede necesitar un agujero para comenzar el primer corte. Tenga cuidado de no dañar la cámara de combustión directamente detrás de la pantalla interna al hacer el agujero.

4. Coloque las tuercas de velocidad para la protección externa **Figura B**. Después de que el calefactor esté en posición, inserte la salida del registro en la abertura como se muestra en las **Figuras C, D y E**. Instale tornillos de la máquina a través de la carcasa de registro y en los clips de tuerca de velocidad en la pantalla exterior del calefactor. No apriete demasiado los tornillos.
5. Después de que el registro ha sido conectado ya sea por cable, **Figura F**, o enchufado, ajuste el interruptor del ventilador en la operación del ventilador deseada.

CUIDADO: No instale este equipo en donde la rejilla de salida puede estar bloqueada o cubierta por una puerta, cortinas o cualquier otro tipo de obstáculo.

FIGURA A - INSTALACIÓN EMPOTRADA Y SUPERFICIAL

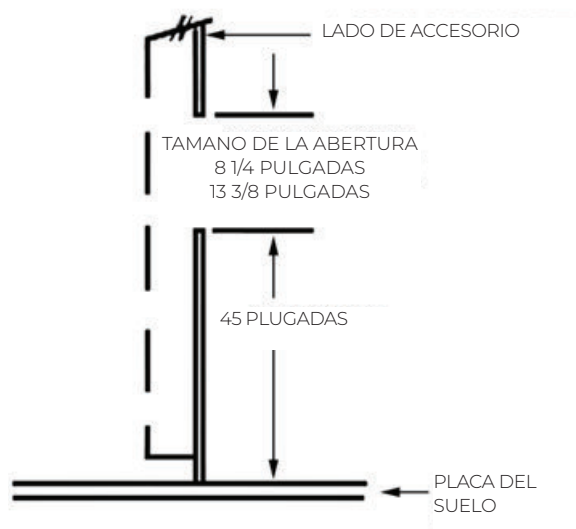


FIGURA B - QUITA LAS PLACAS DE TERMINACIÓN

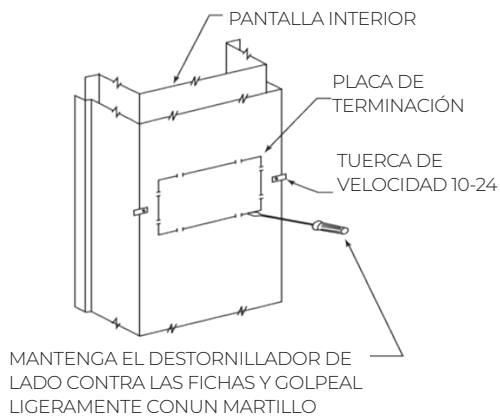


FIGURA C - INSTALACIÓN SUPERFICIAL

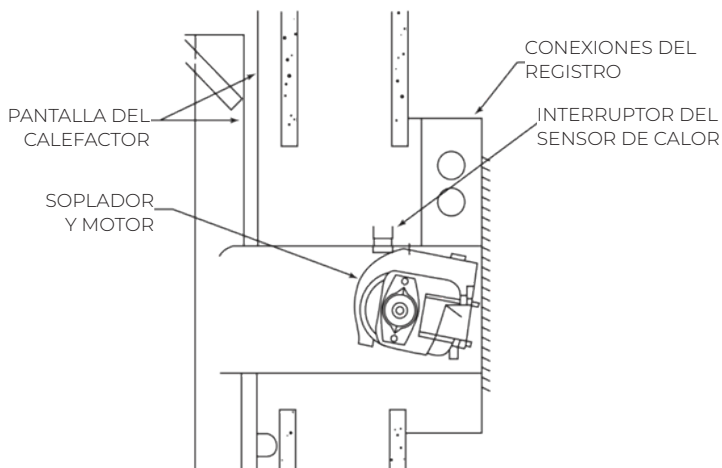


FIGURA E - INSTALACIÓN SUPERFICIAL

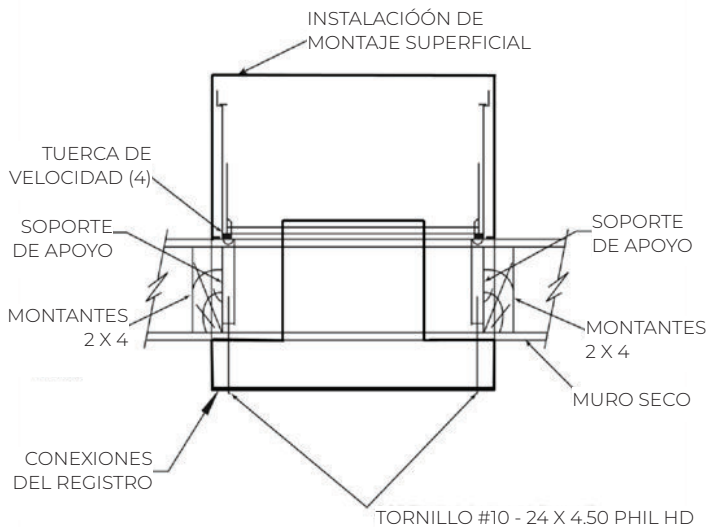


FIGURA D - INSTALACIÓN EMPOTRADA


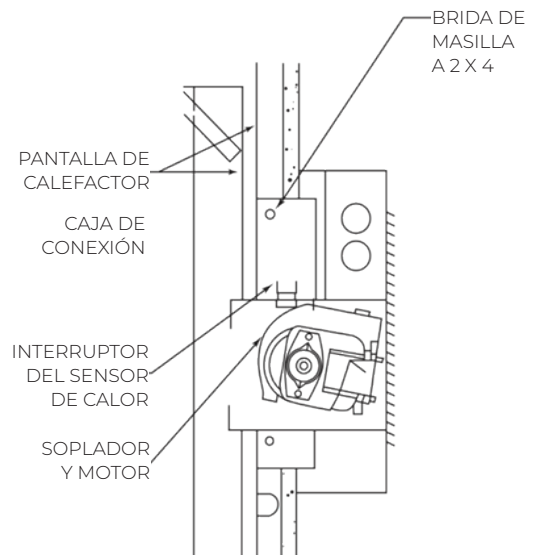


FIGURA F - CABLEADO

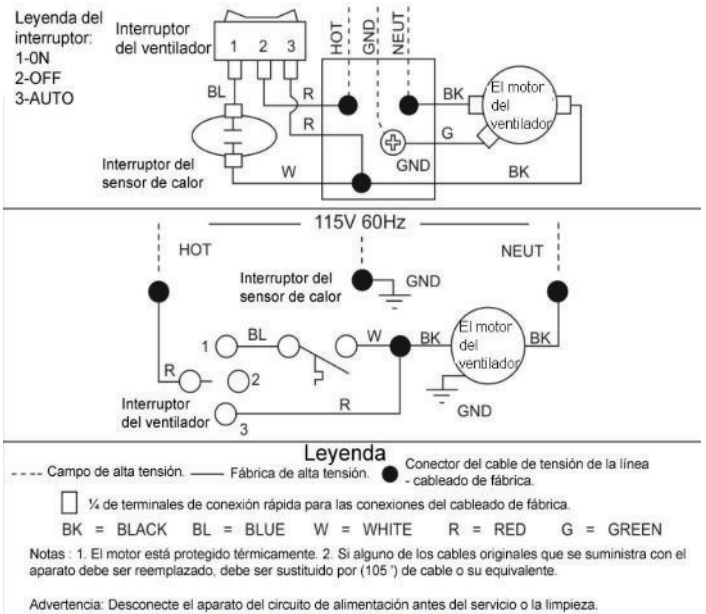


NÚMEROS DE PIEZA PARA LOS MODELOS 250/350

UNA CARA 1 PULG. ESPACIO LATERAL			
NATURAL			
2509622A	25H9622A	3509622A	35H9622A
PROPANE			
2509621A		3509621A	

ÁRBITRO. NO.	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA DE REPUESTO	2509622A 2509621A	25H9622A	3509622A 3509621A	35H9622A
1	Panel frontal	4916	4916	4916	4916
2	Escudo térmico frontal	9C216	9C216	9C216	9C216
3	Cámara de combustión	6922	6922	6923	6923
4	Deflector de escudo frontal	9B199	9B199	9B199	9B199
5	Parte superior del escudo interior	9C152	9C152	9C152	9C152
6	Conjunto de campana de tiro	9C184	9C184	9C217	9C217
7	Interruptor de límite de ventilación	P321826	P321826	P322055	P322055
8	Ensamblaje de escudo	9C213	9C213	9C213	9C213
9	Encabezamiento	5902	5902	5902	5902
10	Cacerola del quemador	9B296	9B296	9B296	9B296
11	Encendedor de chispa manual	P285500	P285500	P285500	P285500
12	Soporte del encendedor	7A189	7A189	7A189	7A189
13	Pal Tuerca	P285501	P285501	P285501	P285501
NO MOSTRADO	Encabezado - Aislamiento	P310000	P310000	P310000	P310000
NO MOSTRADO	Bolsa de piezas	9A324	9A325	9A324	9A327
NO MOSTRADO	Mando	P332606	P332606	P332606	P332606
NO MOSTRADO	Soporte del interruptor de límite de ventilación	P322074	P322074	P322074	P322074
Termostato no incluido con estos modelos.					

CUADRO DE PIEZAS DE REPUESTO Y VISTA DE LAS PIEZAS

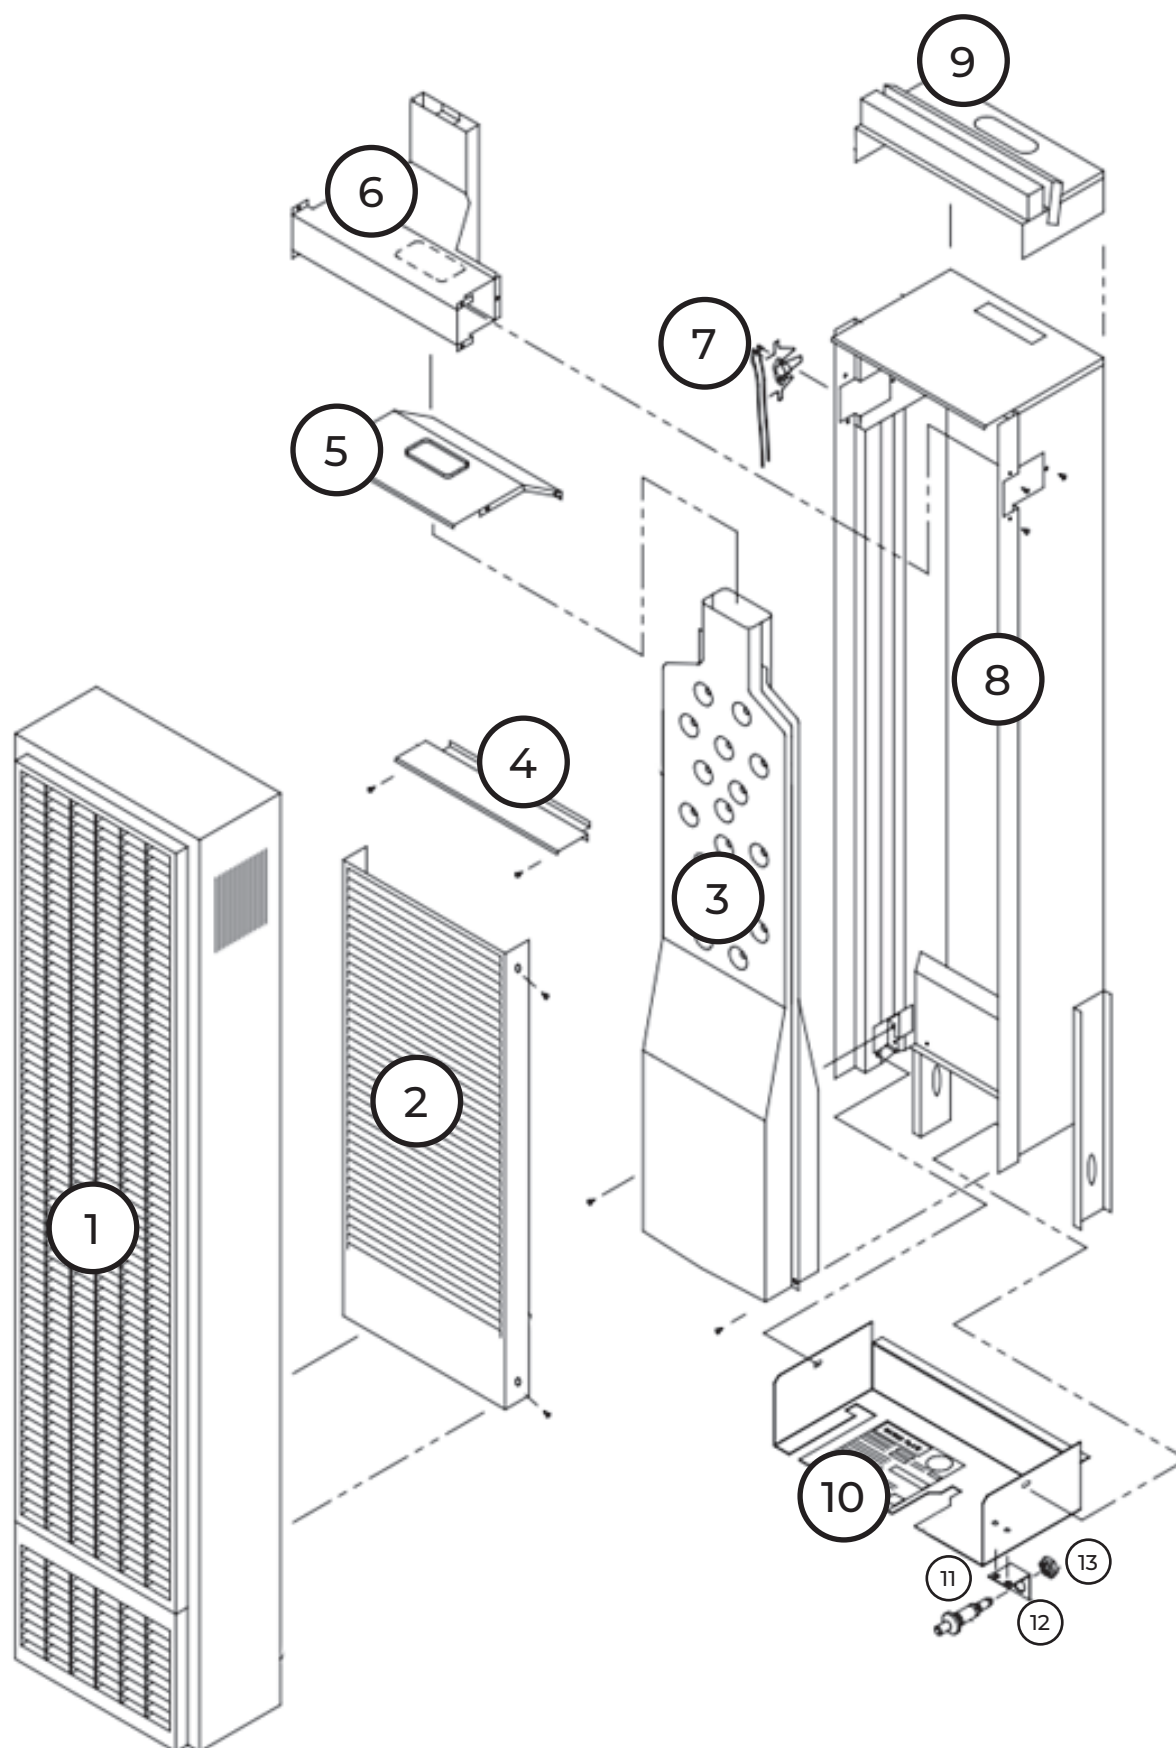


PIEZAS DE REPUESTO DEL CONJUNTO DE CONTROL

MODELOS 250/350

NÚMEROS DE MODELO					
2509622A	25H9622A	3509622A	35H9622A	2509621A	3509621A

ÁRBITRO. NO.	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA DE REPUESTO	2509622A 25H9622A	3509622A 35H9622A	2509621A	3509621A
1	Ensamblaje de cables (se requieren ambos)	P321836/A	P321836/A	P321836/A	P321836/A
2	Válvula	P323011	P323011	P322660	P322660
3	Soporte de quemador frontal	9B234	9B234	9B234	9B234
4	Colector	P323660	P323660	P323660	P323660
5	Orificio del quemador (se requieren 2 para la serie 500)	P090543	P090536	P332624	P332635
6	Conjunto de piloto / generador	P501617	P501617	P501618	P501618
7	Quemador (se requieren 2 para la serie 500)	P323648	P323648	P323648	P323648
8	Electrodo	P322276	P322276	P322276	P322276

CUADRO DE PIEZAS DE REPUESTO Y VISTA DE LAS PIEZAS

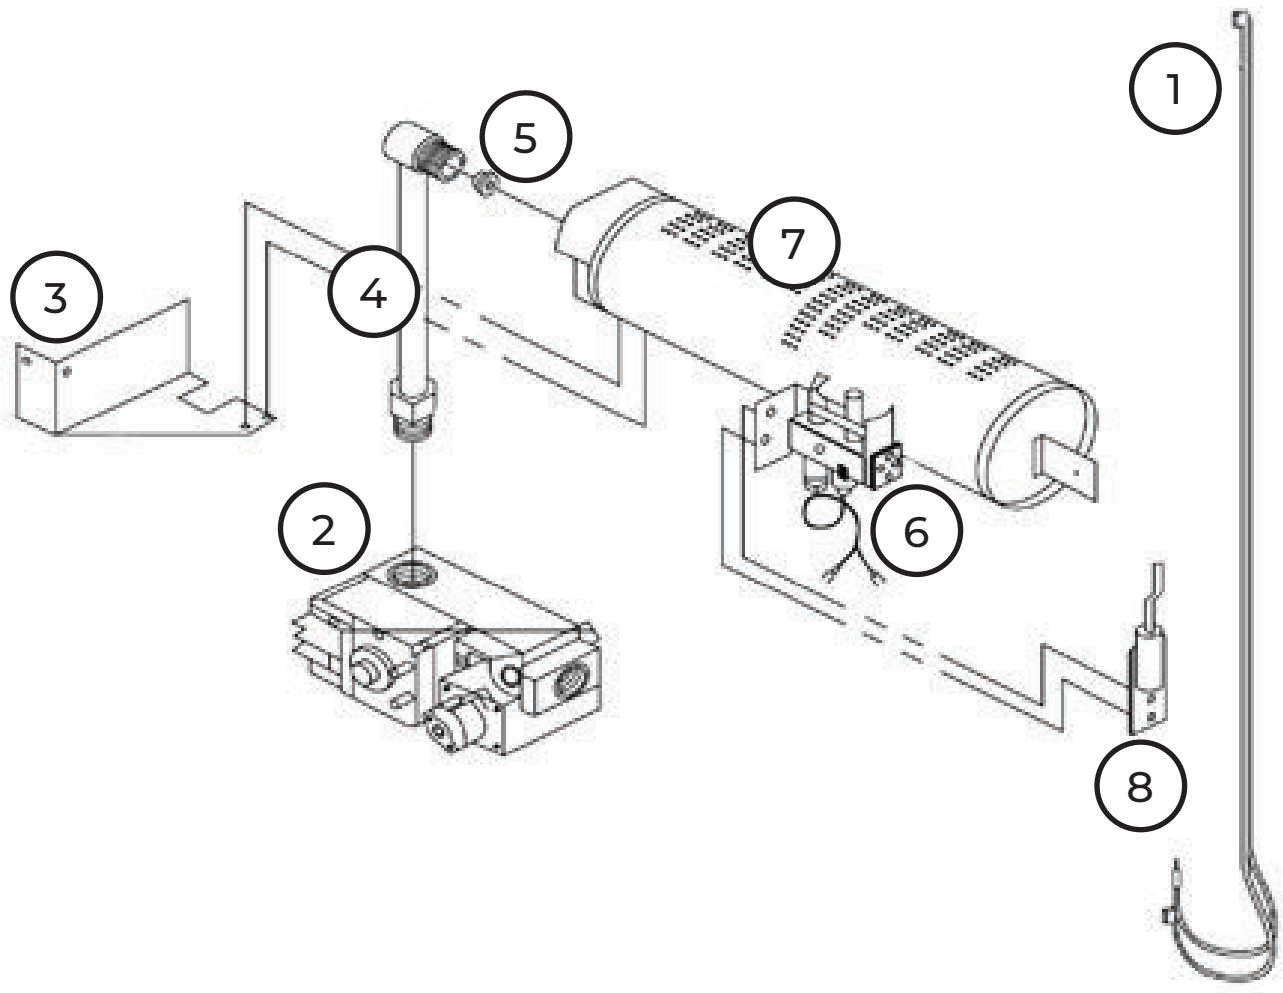


NÚMEROS DE PIEZA PARA LOS MODELOS 500

DOBLE CARA 4 PULG. ESPACIO LATERAL	
NATURAL	
5009622A	50H9622A
PROPANE	
5009621A	

ÁRBITRO. NO.	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA DE REPUESTO	5009622A	50H9622A	5009621A
1	Panel frontal (se requieren 2)	4916	4916	4916
2	Escudo térmico frontal (se requieren 2)	9C216	9C216	9C216
3	Carryover Shell	9A321-1	9A321-1	9A321-1
4	Cámara de combustión (se requieren 2)	9D97/9D98	9D97/9D98	9D97/9D98
5	Ensamblaje de escudo	9C218	9C218	9C218
6	Deflector (se requieren 2)	9B199	9B199	9B199
7	Encabezamiento	5901	5901	5901
8	Interruptor de límite de ventilación	P321826	P321826	P321826
9	Capucha de tiro (se requieren 2)	9C170	9C170	9C170
10	Escudo sin visión	9C157	9C157	9C157
11	Parte superior del escudo interior (se requieren 2)	9C158	9C158	9C158
12	Ensamblaje de la bandeja del quemador	9B251	9B251	9B251
13	Deflector de calor del ventilador	9A440	9A440	9A440
14	Encendedor de chispa manual	P285500	P285500	P285500
15	Soporte del encendedor	7A189	7A189	7A189
16	Pal Tuerca	P285501	P285501	P285501
NOT SHOWN	Encabezado - Aislamiento	P310000	P310000	P310000
NOT SHOWN	Bolsa de piezas	9A323	9A329	9A323
NOT SHOWN	Mando	P332606	P332606	P332606
NOT SHOWN	Soporte del interruptor de límite de ventilación	P322074	P322074	P322074
Termostato no incluido con estos modelos.				


CUADRO DE PIEZAS DE REPUESTO Y VISTA DE LAS PIEZAS

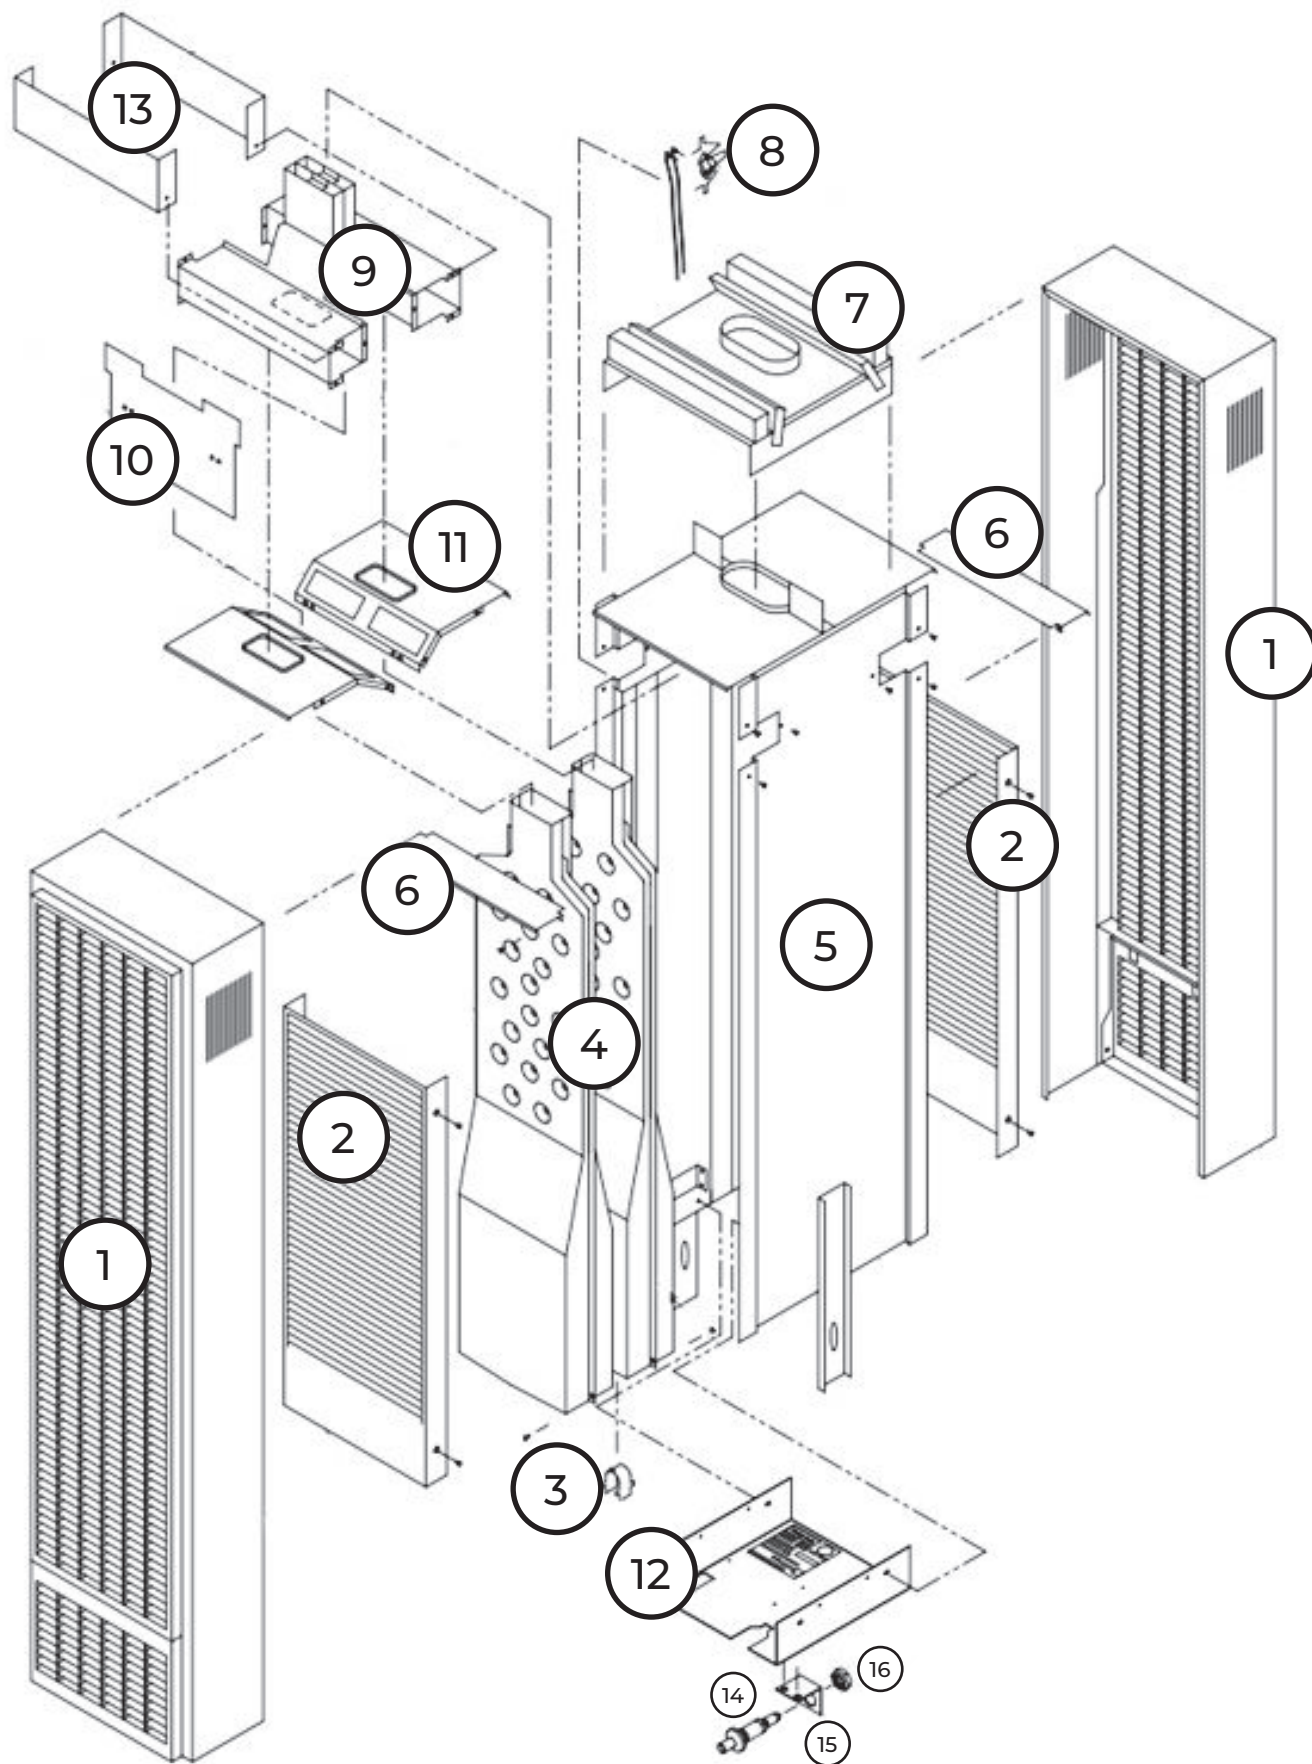

PIEZAS DE REPUESTO DEL CONJUNTO DE CONTROL 500 MODELOS

NÚMEROS DE MODELO		
5009622A	50H9622A	5009621A

ÁRBITRO. NO.	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA DE REPUESTO	5009622A 50H9622A	5009621A
1	Ensamblaje de cables (se requieren ambos)	P321836/A	P321836/A
2	Válvula	P323011	P322660
3	Soporte de quemador frontal	9B243	9B243
4	Colector	P323661	P323661
5	Orificio del quemador (se requieren 2 para la serie 500)	P332625	P332623
6	Conjunto de piloto / generador	P322396	P322397
7	Quemador (se requieren 2 para la serie 500)	P323648	P323648
8	Electrodo	P322155	P322155
9	Placa de montaje piloto	9A409	9A409

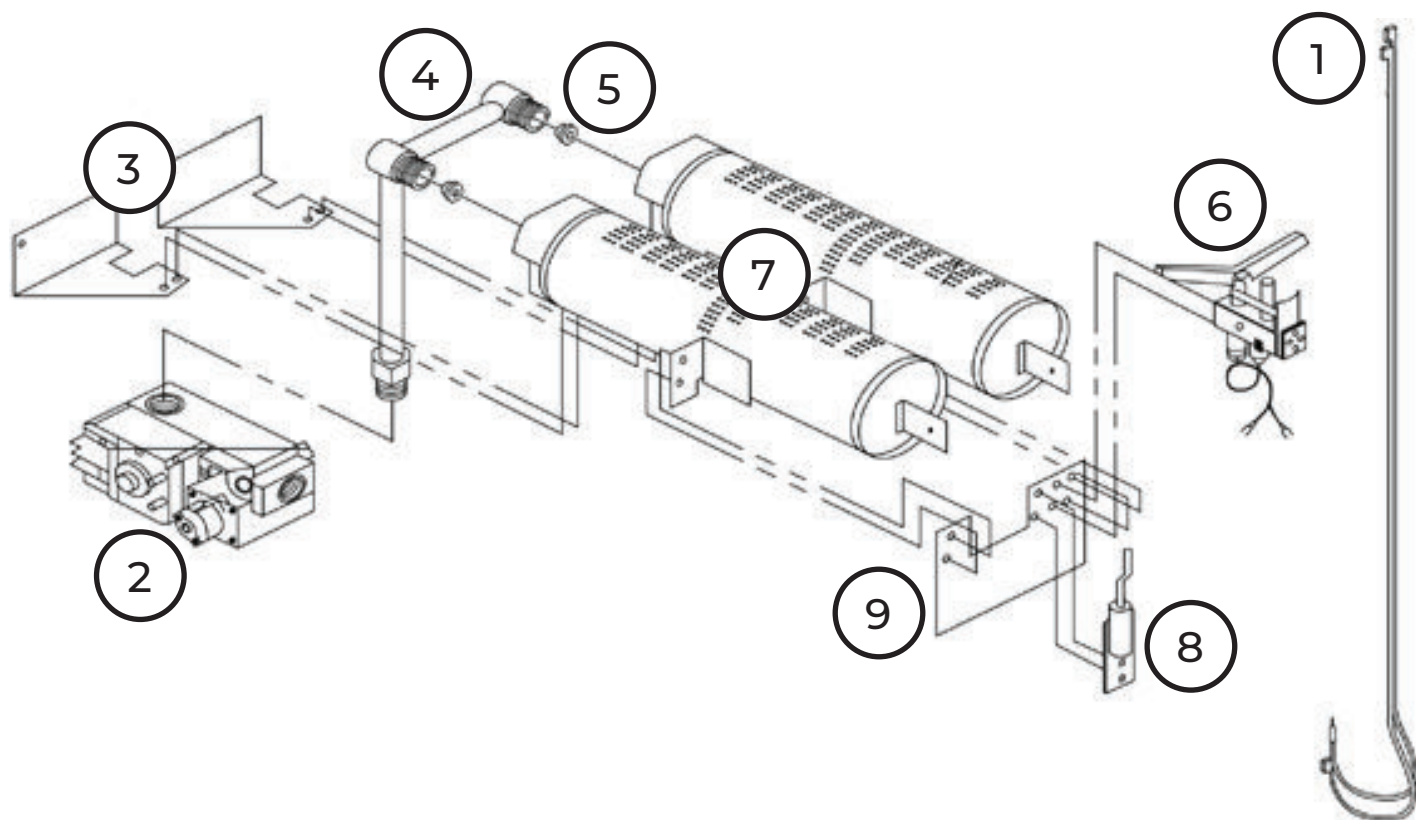


ACCESORIO SOPLADOR MODELO 2901 PIEZAS

NÚMEROS DE MODELO

2901

ÁRBITRO. NO.	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA DE REPUESTO	PART NUMBER
1	Tornillo - # 8Ax 3/8 (9)	P013200
2	Rejilla del ventilador	9C99
3	Tornillo - # 8Ax 3/8 (8)	P093200
4	Tornillo - # 10 x 1/2	P141000
5	Interruptor de palanca	P320911A
6	Brida de alambre	P320912
7	Arandela plana - # 10-31 (2)	P127300
8	Tuerca de máquina - # 8-32 con arandela (2)	P041100
9	Cuerpo del ventilador	9C102
10	Ojal de montaje del motor (2)	P321078
11	Buje de alivio de tensión	P012900
12	Interruptor de ventilador	P323097
13	Tornillo - # 8-18 x 1/2 "	P138200
14	Motor	P320905
15	Aspa del ventilador	9B99
16	Placa de orificio	9D12-1
17	Cubierta de la caja de conexiones	9B161

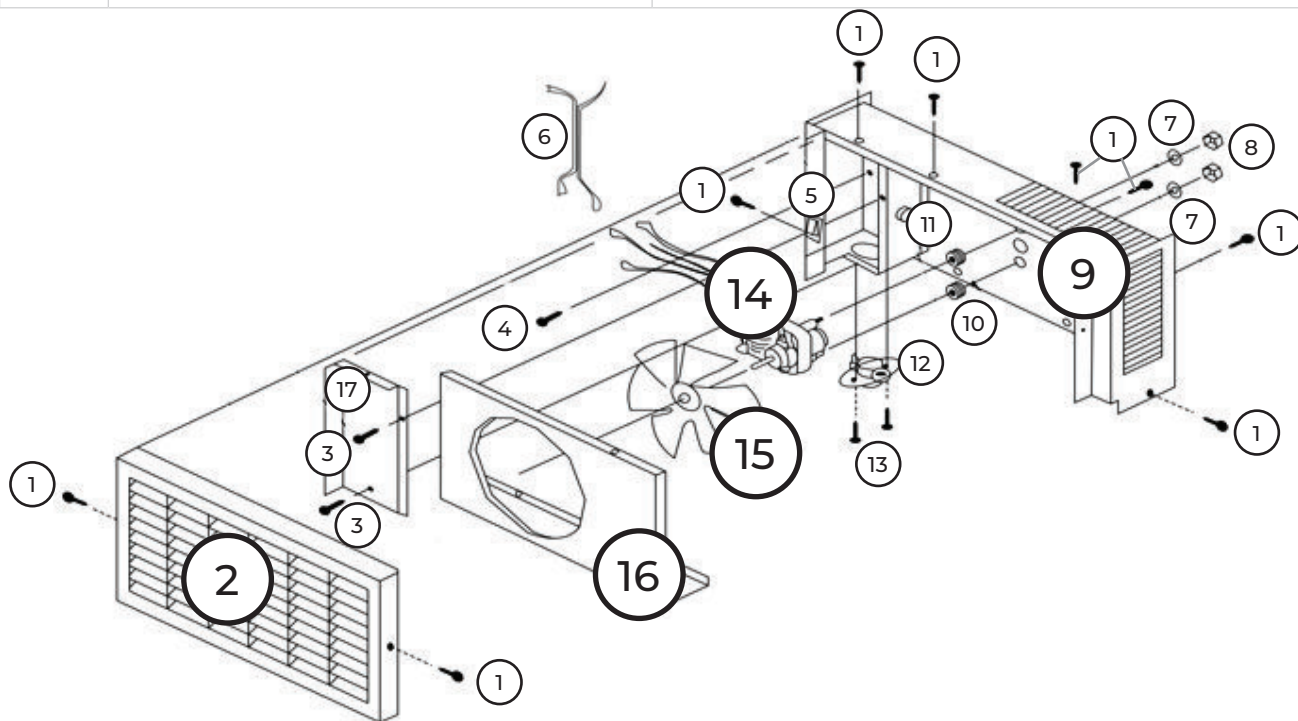


ACCESORIO SOPLADOR MODELO 2907 PIEZAS

NÚMEROS DE MODELO	
2907	

ÁRBITRO. NO.	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA DE REPUESTO	PART NUMBER
1	Rejilla del ventilador	9C99
2	Placa de orificio	9B246
3	Conjuntos de cables	P323085 / P323086 / P323377
4	Ventilador y motor	P323423
5	Ensamblajes de cables del sensor de calor	P274202 / P109600
6	Cubierta de la caja de conexiones	9A483
7	Interruptor de ventilador	P323080
8	Cuerpo del ventilador	9B249
9	Interruptor del sensor de calor	P323097

Utilice solo piezas autorizadas por el fabricante.
NOTA: Las tuercas, pernos, tornillos y arandelas son elementos de hardware estándar y se pueden comprar localmente.

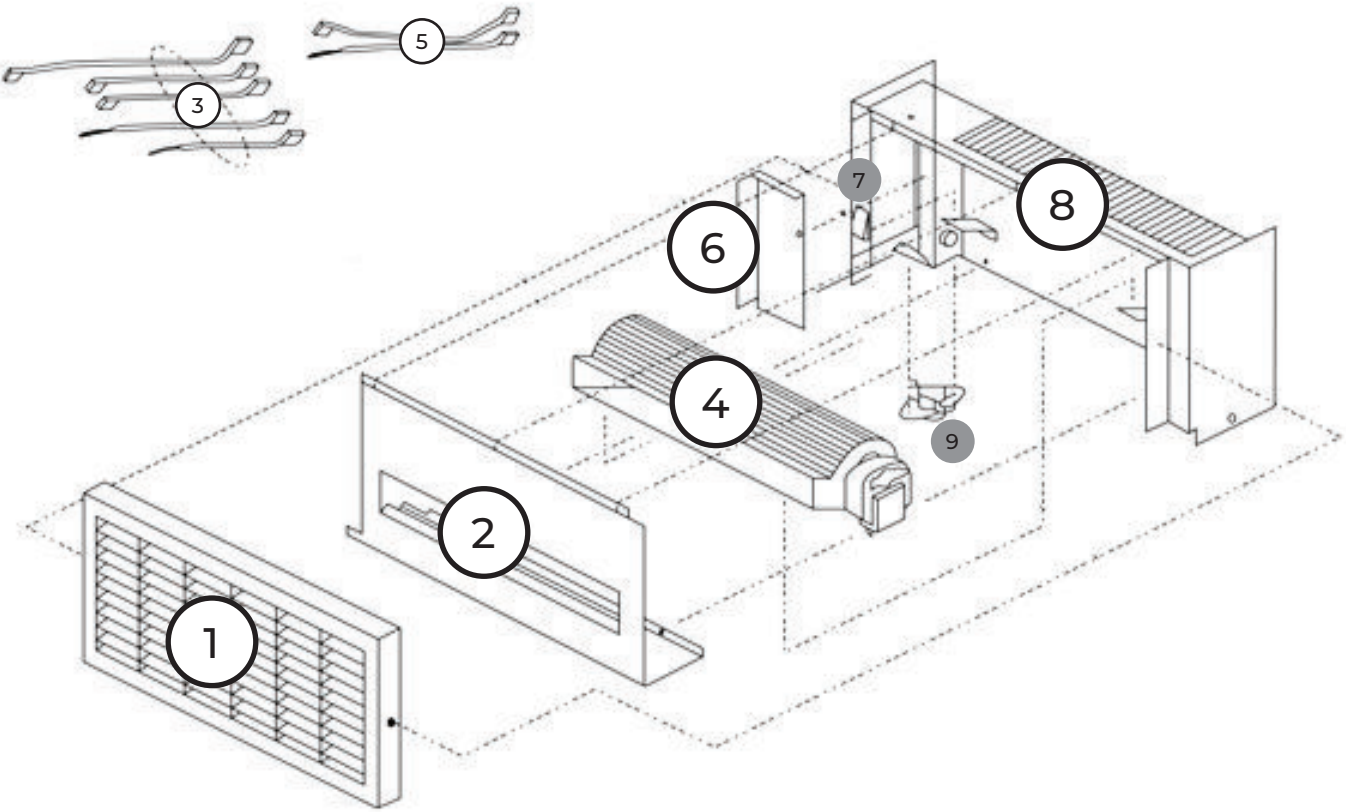


PIEZAS DE REPUESTO DE LA SALIDA TRASERA MOTORIZADA

NÚMEROS DE MODELO	
6919	6920

ÁRBITRO. NO.	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA DE REPUESTO	6919	6920
1	Asamblea de registro	9B269	9B285
2	Buje de alivio de tensión	P500158	P500158
3	Cubierta J-Box	9A427	9A427
4	Buje de alivio de tensión	P603108	P603108
5	Interruptor del sensor de calor	P323172	P323172
6	Interruptor de ventilador	P323080	P323080
7	Motor y soplador	P323423	P323423
8	Cubierta del motor	9A435	9A462
9	Placa trasera de la carcasa del motor	9B266	9B284
10	Cable y enchufe	P323081	P323081
11	Cojinete	P323084	P323084

Utilice solo piezas autorizadas por el fabricante.
NOTA: Las tuercas, pernos, tornillos y arandelas son elementos de hardware estándar y se pueden comprar localmente.

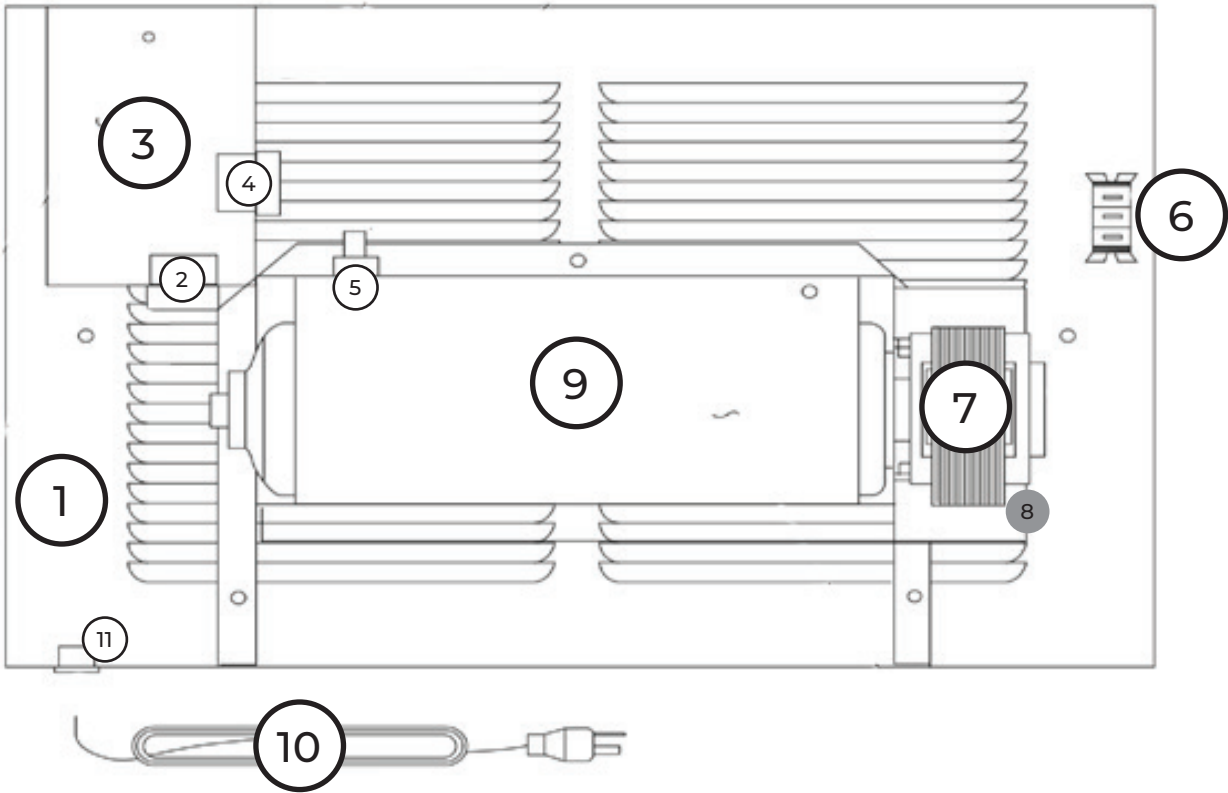

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para técnicos de servicio calificados.

INDICADOR	CAUSAS POSIBLES	ACCIONES CORRECTIVAS
1. El piloto no se mantiene encendido después de haber seguido las instrucciones de encendido.	a. El generador produce milivoltios insuficientes. b. Conexiones del generador flojas o sucias en la válvula de gas. c. Generador defectuoso. d. Cable del termostato a tierra. e. Válvula de gas defectuosa.	a. Compruebe la llama del piloto. Se debe incidir en el generador. b. Limpie las conexiones del generador y /o apriete en la válvula. c. Verifique el generador con un medidor de milivoltios. Tome la lectura en terminales del generador de la válvula con la válvula colocada en la posición "piloto". Desconecte los cables del termostato. La lectura de milivoltios debe ser 450 milivoltios o más. d. Retire los cables del termostato de terminales de válvulas. Si el piloto ahora se mantiene encendido, busque la conexión a tierra del circuito de cableado del termostato. Puede estar conectado a tierra al calefactor, suministro de gas, clavos o grapas. e. Si comprobó todo lo anterior, cambie la válvula de gas.
2. No hay gas en el quemador principal.	a. La válvula de gas no se cambió a "ON" tras encender el piloto. b. El termostato no se ajustó para calor. c. Orificio obstruido. d. Cables rotos o defectuosos. Termostato defectuoso e. El generador del piloto no genera suficientes milivoltios para abrir la válvula. f. Válvula defectuosa. g. Interruptor de seguridad de ventilación bloqueado.	a. Ponga la perilla de la válvula de gas en "ON." b. Ajuste el termostato a una posición de calor. c. Revise y limpie o reemplace. d. Revise las conexiones de la válvula. Si la válvula funciona, revise las conexiones del termostato. e. Lea 1a y 1c. f. Revise la válvula de gas si se comprobó todo lo anterior. g. Revise y reinicie.
3. El calefactor funciona pero se apaga antes de alcanzar la temperatura deseada.	a. Ubicación del termostato. b. Termostato defectuoso.	a. Compruebe la ubicación del termostato. No debería estar en el camino de la descarga de aire caliente del calefactor, cerca de una lámpara o por encima de una unidad de TV o estéreo. b. Revise la calibración del termostato o cambielo.
4. El calefactor no produce suficiente calor.	a. El calefactor es pequeño para la zona a calefactar. b. El calefactor no está funcionando a pleno rendimiento.	a. Revise los cálculos para el dimensionado. b. Revise si hay baja presión en la válvula de gas. Debe ser de 4 pulgadas de columna de agua; y 10-pulgadas de columna de agua para GLP. Revise si hay orificios del quemador obstruidos.
5. El calefactor funciona pero no se apaga cuando alcanza la temperatura deseada.	a. Cableado del termostato defectuoso. b. Ubicación del termostato. c. Termostato defectuoso. d. Sellado de la válvula abierto.	a. Los cables del termostato pueden haberse cortocircuitado, por un clavo o grapa. Revise y elimine los cables defectuosos. b. Revise su ubicación. Si está en muro exterior o hay una abertura en el muro detrás del termostato, puede que haya aire frío incidiendo en él. Reubíquelo. c. Revise la calibración del termostato; verifique la lectura de temperature del termostato; o cambielo. d. Cambie la válvula.
6. El piloto se apaga.	a. La llama del piloto es muy baja o demasiado alta. b. Zonas de corriente.	a. Ajuste la llama. El orificio puede estar obstruido (revise si hay telarañas u otro material). b. Revise corriente entre las puertas o en otras zonas posibles.

INDICADOR	CAUSAS POSIBLES	ACCIONES CORRECTIVAS
7. Soplador muy ruidoso.	a. La carcasa de mueve. b. Suciedad. c. Rueda doblada.	a. Apriete los tornillos de la carcasa. b. Limpie la rueda. c. Corríjala o cambíela.
8. El soplador no funciona.	a. El interruptor no está en su posición.	a. Ajuste la velocidad.
9. El quemador principal no se mantiene funcionando.	a. Obstrucción en la tubería de ventilación. b. Ventilación demasiado corta. c. Restricción en el sistema de ventilación causado por desplazamientos. d. Tubería de ventilación incorrecta. e. Conexiones flojas en el arnés de seguridad.	a. Revise la tubería de ventilación en busca de obstrucciones, como nidos de pájaros, ramitas, hojas, etc. Compruebe que la tapa de ventilación esté instalada correctamente y no demasiado abajo en la tubería de ventilación. La tapa debe ser del mismo fabricante que el respiradero. b. La ventilación debe terminar a un mínimo de 12 pies por encima de la placa del piso. La parte superior del respiradero debe estar al menos a 2 pies por encima de cualquier obstáculo dentro de un radio de 10 pies, incluido el techo. c. Todos los respiraderos de tipo "B" se extenderán en dirección vertical con desplazamientos que no excedan los 45 grados. Cualquier ángulo superior a 45 grados desde la vertical se considera horizontal. Cualquier compensación utilizada debe estar a un mínimo de 2 pies por encima de la campana de tiro o lo más lejos posible para permitir que comience la ventilación antes de que se encuentre cualquier restricción. El uso de demasiadas compensaciones también puede impedir una ventilación adecuada. d. Utilice un tubo de ventilación de tipo B / W listado. NO use transite ni ningún otro tipo de tubería de cerámica para la ventilación. NO use tubería de ventilación de una sola pared. Al ventilar en una chimenea de mampostería, la chimenea debe estar correctamente revestida y dimensionada para este horno de gas. Se recomienda el uso de revestimiento de chimenea tipo "B" o flexible. e. Verifique la conexión tanto en el interruptor como en la válvula de gas. Apriete si es necesario.
10. Funcionamiento anormal.	a. Se retrasa la ignición. Puede que llama sea floja. b. Ruido de expansión, tic-tac. c. Derrames de gas combustible. d. Exceso de llama. e. El quemador se ha sobrecalentado/quemado. f. Llama del quemador amarilla. g. Llama del piloto amarilla. h. Ruido de expansión	a. Ajuste la llama del piloto. Consulte "Cómo cuidar de su calefactor" en este manual. b. Revise la instalación. La carcasa puede estar distorsionada por estar sujeta a una abertura irregular o atascada debajo del encabezado. Una abertura restringida puede crear ruido de expansión. Consulte la sección de este manual "Instalación de ventilación". c. Revise el sistema de ventilación de un conducto bloqueado, demasiada corriente o presión negativa en la habitación causada por un ventilador o por un fuego en una chimenea. d. El calefactor está sobrecargado. Compruebe una alta presión de gas en la válvula de gas. (Mire 4B). e. Compruebe la presión de gas en el colector. Compruebe la velocidad, este equipo ha sido fabricado para elevaciones de hasta 4.500 pies. Se debe reducir para el funcionamiento por encima de 4.500 pies. f. Revise el quemador de obstrucciones; instale uno nuevo y orificios nuevos. g. Quite el orificio del pilot, revise y limpie. h. NO eleve el calefactor sin un apoyo adecuado como se describe. Nunca corte las patas. Si cambia el calefactor, lleve la tubería de ventilación al cabecero. NO al revés. Las patas deben estar rectas, nunca una enfrente de la otra.

SUGERENCIAS E INFORMACIÓN

Si su sistema de calefacción no funciona correctamente, puede evitar las molestias y el costo de una llamada de servicio mediante la comprobación de la sección de solución de problemas en las **página 40** antes de acudir al servicio técnico.

⚠ PELIGRO: Si la información de este manual no se sigue exactamente, un incendio o una explosión pueden causar daños materiales, lesiones personales o la muerte.

NO almacene o use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca o este o cualquier otro aparato.

CÓMO PEDIR PIEZAS DE REPUESTO

Al pedir piezas de repuesto proporcione la siguiente información:

1. NÚMERO DE MODELO
2. CÓDIGO DE FABRICACIÓN
3. NÚMERO DE PIEZA
4. DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Todas las piezas que se indican en el presente documento pueden solicitarse llamando a su proveedor de equipos. El número de modelo de su calefactor de pared Williams se puede encontrar en la placa de características cerca de la válvula de gas, en el interior del compartimento de control.

QUÉ HACER SI HUELE A GAS

- Abra todas las ventanas.
- No encienda ningún aparato.
- No toque ningún interruptor.
- No use ningún teléfono o móvil en el edificio.
- Apague cualquier llama.
- Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Si no puede contactar con él, llame a los bomberos.

La instalación y el servicio deben ser efectuados por un instalador cualificado, una agencia de servicio o el proveedor de gas.

INSTALACIONES EN EL ESTADO DE MASSACHUSETTS

Todas las instalaciones en el estado de Massachusetts deben usar los siguientes requisitos al instalar, mantener o operar calentadores espaciales de ventilación directa o de gas natural.

Para aparatos de ventilación directa, aparatos de calefacción de ventilación mecánica o equipos domésticos de agua caliente, donde se instale la parte inferior de la terminal de ventilación y la toma de aire por debajo de cuatro pies por encima del grado, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1. Si no hay uno ya presente, en cada nivel del piso donde hay dormitorios, un monóxido de carbono el detector y la alarma se colocarán en la sala de estar fuera de los dormitorios. El detector de monóxido de carbono deberá cumplir con NFPA 720 (Edición 2005).
2. En la habitación que alberga el aparato o el equipo se ubicará un detector de monóxido de carbono y: Un. Ser alimentado por el mismo circuito eléctrico que el aparato o el equipo de tal manera que sólo un servicio servicios de conmutación tanto el aparato como el detector de monóxido de carbono.

B.Tener energía de respaldo de la batería;

c. Cumplir con las Normas ANSI/UL 2034 y cumplir con NFPA 720 (Edición 2005); Y

d. Han sido aprobados y listados por un Laboratorio de Pruebas Reconocidos a nivel nacional como reconocidos bajo 527 CMR. Un detector de monóxido de carbono: Un. Estar ubicado en la habitación que alberga el aparato o equipo;

B.Tenga cable duro o alimentado por batería o ambos; Y

c. Deberá cumplir con NFPA 720 (Edición 2005).

3. Se debe utilizar un terminal de ventilación aprobado por el producto, y, si corresponde, una toma de aire aprobada por el producto debe Utilizado. La instalación deberá cumplir estrictamente con la instrucciones del fabricante. Una copia de las instrucciones de instalación permanecerá con el aparato o equipo al finalizar la instalación.

4. Se montará una placa de identificación de metal o plástico en el exterior del edificio, cuatro pies directamente por encima la ubicación de la terminal de ventilación. La placa tendrá un tamaño suficiente para ser fácilmente leída desde una distancia de ocho pies de distancia, y leerá "Ventilación de gas directamente debajo".

REGISTRO DE SERVICIO

FECHA	MANTENIMIENTO REALIZADO	COMPONENTES REQUERIDOS



www.williamscomfortprod.com | 888-444-1212 | 250 West Laurel Street, Colton CA 92324 USA

Subject to change without notice | © 2022

